



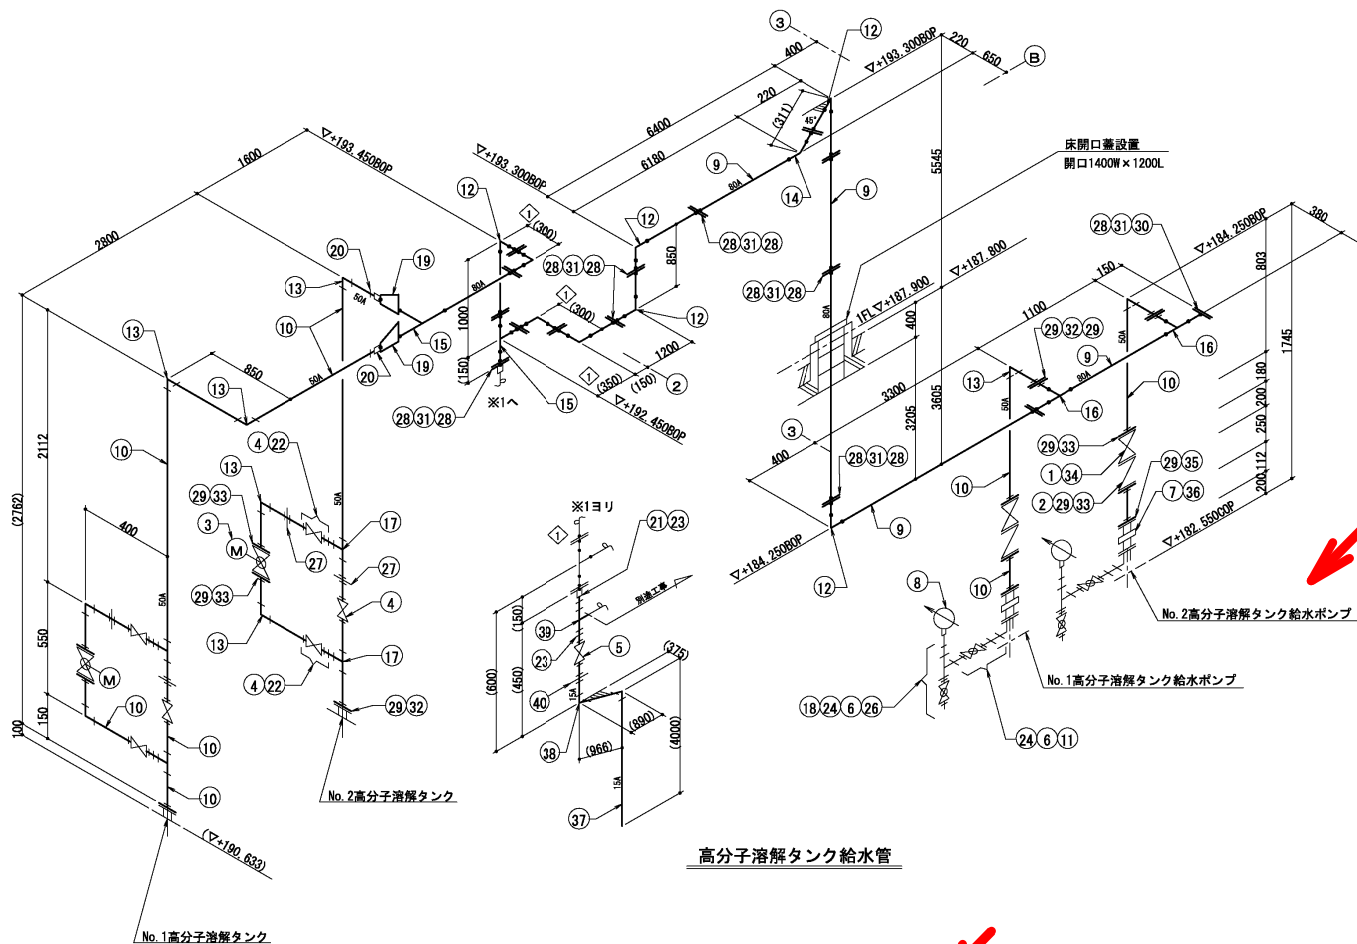

高分子溶解タンク給水管

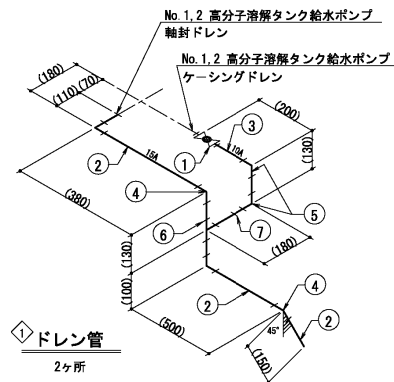

ドレン管
2ヶ所

高分子溶解タンク給水管

番号	名 称	材 質	数 量	備 考
1	50A 外ネジ仕切弁 JIS10KFF	FC/SUS	2	
2	50A 逆止弁 JIS10KFF	FC/SUS	2	
3	50A 電動ボール弁 JIS10KFF	FC/SUS	2	AC100V
4	50A 仕切弁 JIS10K	FCMB/SCS	6	ネジ込
5	15A 仕切弁 JIS10K	FCMB/SCS	1	ネジ込
6	10A ボール弁 JIS10K	SCS/SUS	4	ネジ込 UTKM相当品
7	50A 防振継手 JIS10KFF	合成ゴム	2	機器付属品
8	φ100 圧力計		2	機器付属品
9	80A 直管	SGPW	26.5m	
10	50A 直管	SGPW	15.6m	
11	10A 直管	SUS304TP	0.2m	Sch20S
12	80A 90° エルボ	SGPW	8	
13	50A 90° エルボ	FCMB(白)	9	ネジ込
14	80A 45° エルボ	SGPW	1	
15	80A×80A ティ	SGPW	2	
16	80A×50A ティ	SGPW	2	
17	50A×50A ティ	FCMB(白)	4	ネジ込
18	10A×10A ティ	SUS304	2	ネジ込
19	80A×50A レジューサ	SGPW	2	偏心
20	50A ソケット	SGPW	2	ネジ込
21	15A ソケット	SGPW	1	ネジ込
22	50A ニップル	SGPW	4	ネジ込
23	15A ニップル	SUS304	2	ネジ込
24	10A ニップル	SUS304	4	ネジ込
25	15A 六角ホースニップル	SUS304	1	ネジ込
26	10A 六角ホースニップル	SUS304	2	ネジ込
27	50A ユニオン	SGPW	4	ネジ込
28	80A フランジ JIS10KFF	SS400/Znメッキ	28	
29	50A フランジ JIS10KFF	SS400/Znメッキ	16	ネジ込
30	80A 蓋フランジ JIS10KFF	SS400/Znメッキ	2	内1つは、15Aソケット取付用孔明加工
31	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	15組	80A F+F B, N, パッキン共
32	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	4組	50A F+F B, N, パッキン共
33	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	8組	50A F+V B, N, パッキン共
34	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	2組	50A V+V B, N, パッキン共
35	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	2組	50A F+V B, N, 共
36	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	2組	50A V+機器 B, N, 共
37	15A 直管	SUS304TP	5.4m	Sch20S
38	15A 90° エルボ	SUS304	2	ネジ込
39	15A×15A ティ	SUS304	1	ネジ込
		SUS304	1	ネジ込

① ドレン管

番号	名 称	材 質	数 量	備 考
1	10A 玉形弁 JIS10KFF	FCMB/SUS	2	ネジ込、機器付属品
2	15A 直管	SUS304TP	3.1m	Sch20S
3	10A 直管	SUS304TP	0.8m	Sch20S
4	15A 90° エルボ	SUS304	8	ネジ込
5	10A 90° エルボ	SUS304	4	ネジ込
6	15A×15A ティ	SUS304	2	ネジ込
7	15A×10A 異径ソケット	SUS304	2	ネジ込

件名	中央浄化センター高分子溶解タンク 給水ポンプ更新工事
図番	2
名称	既設配管フロー図1
名張市上下水道部下水道維持室	

洗浄水引抜管

番号	名 称	材 質	数 量	備 考
1	125A 外ネジ仕切弁 JIS10KFF	FC/SUS	1	
2	65A 外ネジ仕切弁 JIS10KFF	FC/SUS	4	
3	65A 防振継手 JIS10KFF	合成ゴム	4	機器付属品
4	125A 直管	SUS304TP	0.6m	Sch20S
5	125A 直管	SGPW	4.8m	
6	65A 直管	SGPW	1.9m	
7	125A 90° エルボ	SUS304	1	
8	65A 90° エルボ	SGPW	2	
9	125A 45° エルボ	SGPW	2	
10	125A×125A ティ	SGPW	1	
11	125A×65A ティ	SGPW	4	
12	200A×125A レジューサ	SUS304	1	
13	125A フランジ JIS10KFF	SUS304	3	
14	125A フランジ JIS10KFF	SS400/Znメッキ	7	
15	65A フランジ JIS10KFF	SS400/Znメッキ	8	
16	125A 蓋フランジ JIS10KFF	SS400/Znメッキ	2	
17	フランジ接合材	SUS304 CR	1組	125A F-F B.N.パッキン共
18	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	4組	125A F-F B.N.パッキン共
19	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	2組	125A F-V B.N.パッキン共
20	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	4組	65A F-V B.N.パッキン共
21	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	2組	65A 機器+F B.N.パッキン共
22	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	4組	65A V-V B.N.共
23	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	2組	65A V+F B.N.共
24	フランジ接合材	SS400/Znメッキ CR	2組	65A 機器+V B.N.共



件名	中央浄化センター高分子溶解タンク 給水ポンプ更新工事
図番	3
名称	既設配管フロー図2
名張市上下水道部下水道維持室	