




SUBJECT: 上下水道部庁舎LED照明設備整備工事		DATE: 24.06
TITLE: 特記仕様書		FILENO: 302
		CHECKED BY:
		SCALE: A2 1/100 A3 1/141
		SHEET NO: E-01

LED 直付天井灯				LED 直付灯				LED 直付灯				LED 埋込灯				LED 埋込灯							
V16	LED 18W以下	2600lm以上3000lm以下		R16	LED 16.3W	2500lm		T6	LED 6W	800lm		T23 (R)	LED 23W	2420lm		Q25	LED 27W 以下	3700lm以上4100lm以下		Q32	LED 35W 以下	4800lm以上5300lm以下	
V25	LED 27W以下	3700lm以上4100lm以下		 V16 (18灯) V25 (8灯) V32 (97灯) V43 (6灯) V43 LSS10-4-65 V32 LSS10-4-48 V25 LSS10-4-37 V16 LSS10-4-23		(42灯)			(5灯)			(3灯)			(74灯)			(29灯)					
V32	LED 35W以下	4800lm以上5300lm以下																					
V43	LED 46W以下	6500lm以上7200lm以下																					
使用場所 事務室、実験室他				使用場所 電気室、機械室他				使用場所 実験室				使用場所 第一実験室、和室会議室				使用場所 中央制御室、倉庫、大会議室、リサーチ室他				使用場所 管理者室			
品 番 LSS10-4-23他				品 番 (参考品番) XLX429KENLE9				品 番 (参考品番) XLW202NENZLE9				品 番 (参考品番) NNF41030JLE9				品 番 LRS20-4-37				品 番 LRS20-4-48			
LED 埋込灯				LED 直付灯				LED 直付灯				LED 直付灯				LED 標示灯				LED 手元灯			
O12	LED 11.6W	1600lm		AS38	LED 38W	4050lm		CS19	LED 19W	2500lm		CS38	LED 38W	5380lm		K5	LED 5W			N12	LED 12W	980lm	
 (9灯)				 (20灯)				 (1灯)				 (7灯)				 (1灯)				 (2灯)			
使用場所 廊下				使用場所 玄関ホール、資料展示コーナー				使用場所 東玄関				使用場所 和室会議室、仮眠室				使用場所 バリアフリートイレ				使用場所 台所			
品 番 (参考品番) XLX219VENLE9				品 番 (参考品番) NNF57500JLT9				品 番 (参考品番) XL663PFVJLA9				品 番 (参考品番) XL674PFUCLA9				品 番 (参考品番) NNF11930LE1+FK11531				品 番 (参考品番) LGB52095LE1			
LED ライト				LED 直付灯																			
D4	LED 6W以下	500lm以上800未満		SR16	LED 16.3W	2500lm																	
 (2灯)				 (12灯)																			
リニア7W°レイト (FK80013)																							
使用場所 待機室前室				使用場所 第一実験室、第5実験室				使用場所				使用場所				使用場所				使用場所			
品 番 LRS1-05+リニア7W°レイト				品 番 (参考品番) XLX429KENLE9+FSK41020				品 番				品 番				品 番				品 番			
LED シーリングライト				LED プラケットライト				LED 壁付灯				LED 壁付灯											
QL5	LED 4.6W	460lm		B15WP	LED 15W	1155lm		B10	LED 12W以下	600lm以上		B20	LED 21W以下	2000lm以上									
 (2灯)				 (1灯)				 (14灯)				 (3灯)											
				ランプ LDA5L-D-G-E17/SZ6																			
使用場所 脱衣室、便所				使用場所 浴室				使用場所 外壁、女子便所				使用場所 男子便所				使用場所							
品 番 パナソニック LGB51568WCE1				品 番 パナソニック NNN12280				品 番 LBF3MP/RP-2-06				品 番 LBF3MP/RP-4-20				品 番							

照明器具記号

A32E

P = パイプ吊り
C = 調光
WP= 防湿・防雨型 (防雨型)
G = ガード付
S = 人感センサ付

消費電力

器具記号


LED器具については、LEDの発光色、明るさの
ばらつきに考慮すること。
姿図は参考とし、仕様は同等品以上とする。

SUBJECT: 上下水道部庁舎LED照明設備整備工事






DATE: 24.06



TITLE: 照明器具姿図

FILENO: 302





LED器具については、LEDの発光色、明るさの
ばらつきに考慮すること。
姿図は参考とし、仕様は同等品以上とする。

LED誘導灯				LED誘導灯				LED 誘導灯				LED 通路誘導灯					
x10D	LED1.1W	C級		x20D	LED1.1W	C級		y20D	LED2.3W	B級・BL形	片面型	y10D	LED1.1W	C級			
FV-3				FV-2				FV-1				FW-1					
x10D(w) (2灯)				x20D(w) (3灯) x20D(h) (6灯)				y20D(h) (2灯) y20DR(h) (1灯)				(3灯)					
																	
電池内蔵 FK11747C				電池内蔵 FK21747C				電池内蔵				電池内蔵 FK11724C					
使用場所				使用場所				使用場所				使用場所				使用場所	
品 番 SH1-FBF20-C				品 番 SH1-FBF20-BL				品 番 ST1-FSF22-BL ST1-FSF23-BL				品 番 ST1-FBC22-C+リニュー7W7"レート				品 番	
LED 非常灯				LED 非常灯				LED 非常灯				LED 非常灯				LED 非常灯	
a1D	LED 1.0W			V13D	LED 12.5W	1520lm		V17D	LED 19W以下	2300lm以上		V33D	LED 35W以下	4800lm以上		V28D	LED 28W以下 3700lm以上
電池内蔵 (10灯)				電池内蔵 (4灯)				電池内蔵				電池内蔵 (7灯)				電池内蔵 (6灯)	
																	
保守率:0.92 K0143779				保守率:0.93 K0176558				保守率:0.93 K0176557				保守率:0.93 K0176557				保守率:0.93 K0176557	
器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m				器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m				器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m				器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m				器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m	
単体配置 A1 3.8 4.0 4.0 2.8				単体配置 B1 5.8 5.8 5.8 6.0 5.2 5.4				単体配置 B1 5.8 6.0 6.2 6.4 5.6				単体配置 B1 5.8 6.0 6.2 6.4 5.6				単体配置 B1 5.8 6.0 6.2 6.4 5.6	
直線配置 A2 8.5 9.4 9.9 10.1				直線配置 B2 12.5 13.5 14.0 15.0 16.5				直線配置 B2 12.5 13.5 14.0 15.0 16.5				直線配置 B2 12.5 13.5 14.0 15.0 16.5				直線配置 B2 12.5 13.5 14.0 15.0 16.5	
四角配置 A4 6.9 7.6 8.1 8.9				四角配置 B4 10.2 11.8 12.2 13.0 14.7				四角配置 B4 11.2 11.8 12.3 13.1 14.6				四角配置 B4 11.2 11.8 12.3 13.1 14.6				四角配置 B4 11.2 11.8 12.3 13.1 14.6	
使用場所				使用場所 階段室				使用場所				使用場所				使用場所	
品 番 KI-LRS11-1				品 番 KI-LSS10-2-15				品 番 KI-LSS10-4-23				品 番 KI-LSS10-4-48				品 番 KI-LSS10-4-37	
LED 非常灯				LED 非常灯				LED 非常灯				LED 非常灯					
O13D	LED 12.7W	1550lm		O17D	LED 14.0W	2420lm		O28D	LED 27.6W	3880lm		O33D	LED 33.4W	5040lm			
電池内蔵 (20灯)				電池内蔵 (1灯)				電池内蔵 (12灯)				電池内蔵 (4灯)					
																	
保守率:0.88 K0173522				保守率:0.88 K0173521				保守率:0.88 K0173521				保守率:0.88 K0173521					
器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m				器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m				器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m				器具取付高さ 2.1m 2.4m 2.6m 3.0m 4.0m					
単体配置 B1 5.8 5.7 5.9 6.1 4.4				単体配置 B1 5.8 6.0 6.1 6.2 5.4				単体配置 B1 5.8 6.0 6.1 6.2 5.4				単体配置 B1 5.8 6.0 6.1 6.2 5.4					
直線配置 A2 12.5 13.4 14.0 15.0 16.5				直線配置 B2 11.7 12.7 13.3 14.4 15.8				直線配置 B2 11.7 12.7 13.3 14.4 15.8				直線配置 B2 11.7 12.7 13.3 14.4 15.8					
四角配置 A4 10.2 11.8 12.2 13.0 14.6				四角配置 B4 10.2 11.2 11.7 12.6 14.5				四角配置 B4 10.2 11.2 11.7 12.6 14.5				四角配置 B4 10.2 11.2 11.7 12.6 14.5					
使用場所 廊下				使用場所 (参考型番) XLG421UGNLE9				使用場所 (参考型番) XLG440VGNLE9				使用場所 管理室				使用場所	
品 番 (参考型番) XLG213VGNLE9				品 番 (参考型番) XLG421UGNLE9				品 番 (参考型番) XLG440VGNLE9				品 番 (参考型番) XLG453VGNLE9				品 番	
使用場所				使用場所				使用場所				使用場所				使用場所	
品 番				品 番				品 番				品 番				品 番	



LED器具については、LEDの発光色、明るさのばらつきに考慮すること。

姿図は参考とし、仕様は同等品以上とする。

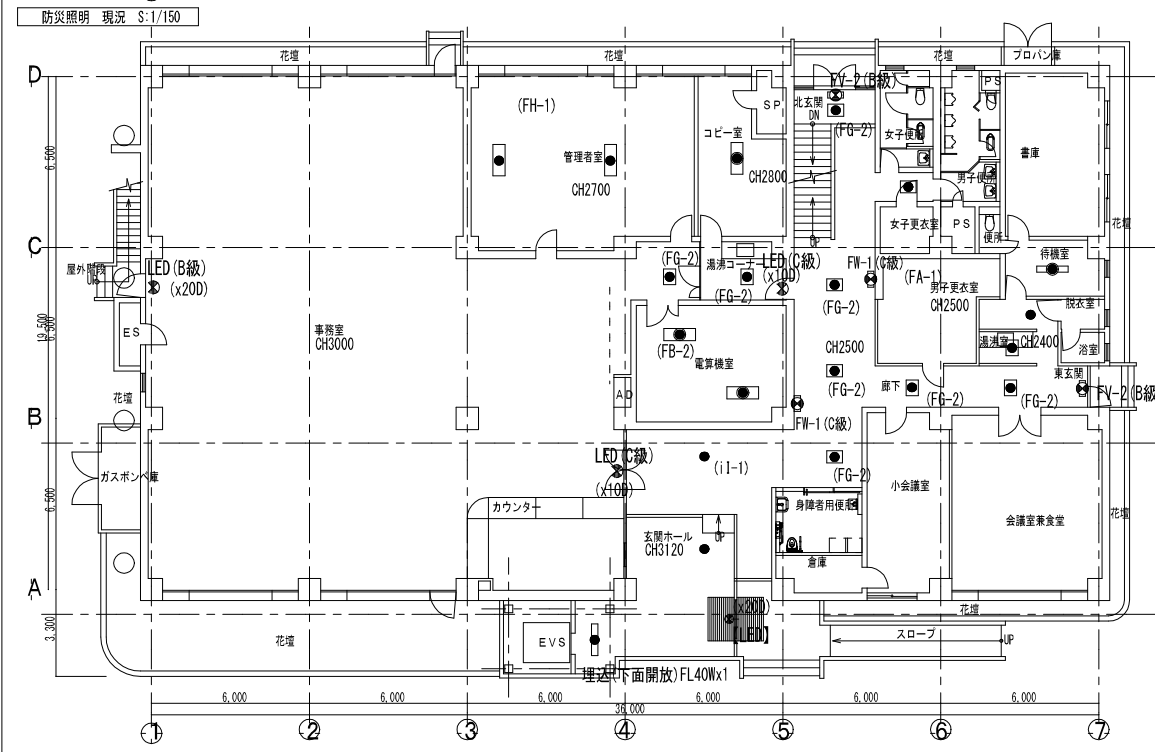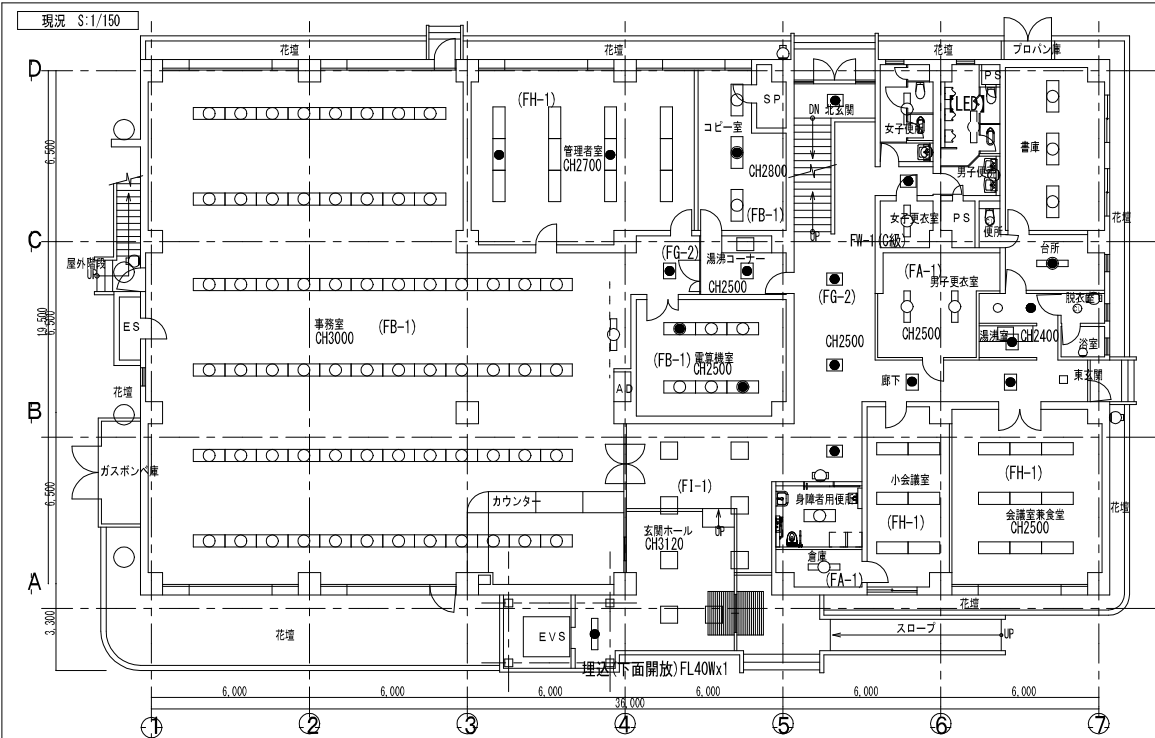

器具リスト

室名	記号	台数	ランプ	仕 様	備 考
事務室	FB-1	64	FL40W x2	直付	撤去
	FG-2	1	FL20W x2	埋込 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
	FA-1	1	FL40W x1	直付	撤去
管理者室	FH-1	10	FL40W x2	埋込ﾊﾞｰﾊﾞｰ	撤去
	FH-2	2	FL40W x2	埋込ﾊﾞｰﾊﾞｰ 非常灯 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
北ﾌﾞｰｼﾑ	FB-1	2	FL40W x2	直付	撤去
	FB-2	1	FL40W x2	直付 非常灯 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
電算機室	FB-1	4	FL40W x2	直付	撤去
	FB-2	2	FL40W x2	直付 非常灯 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
玄関ﾎｰﾙ	F1-1	8	FL20W x4	埋込下面開放	撤去
	i1-1	2	IL40W	非常灯 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
ELV前室		1	FL40W x1	埋込下面開放 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
身障者便所	FB-1	1	FL40W x2	直付	撤去
		1	FL10W x1	使用中灯	撤去
倉庫	FA-1	1	FL40W x1	直付	撤去
小会議室	FH-1	6	FL40W x2	埋込ﾊﾞｰﾊﾞｰ	撤去
会議室兼 食堂	FH-1	9	FL40W x2	埋込ﾊﾞｰﾊﾞｰ	撤去
廊下	FG-2	5	FL20W x2	埋込 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
	FL-1	1	FCL30W	直付 シｰﾙﾄﾞﾗｲﾄ	撤去
男子更衣室	FA-1	2	FL40W x1	直付	撤去
女子更衣室	FA-1	1	FL40W x1	直付	撤去

誘導灯リスト

室名	記号	台数	ランプ	仕様	備 考
北玄関	FV-2	1	FL20W	B級	撤去
廊下	FW-1	2	FL10W	C級	撤去
東玄関	FV-2	1	FL20W	B級	撤去
湯沸ｺｰﾅｰ	x10D	1	LED	C級	既設のまま
玄関ﾎｰﾙ	x20D	1	LED	B級	〃
事務室	x20D	1	LED	B級	〃
	x10D	1	LED	C級	〃



器具リスト

室名	記号	台数	ランプ	仕 様	備 考
湯沸室	FG-2	1	FL20W x2	埋込 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
前室	Ii-1	1	IL40W	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	撤去
	IJ-1	1	IL40W	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
脱衣室	iC-1	1	IL40W	直付 ｺｯﾌﾟ	撤去
	FK-1	1	FL20W	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	撤去
浴室	IB-1	1	IL40W	ﾌﾞﾗｯｸﾄ	撤去
台所	FA-2	1	FL40W x2	直付 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
	FJ-1	1	FL20W x1	流し元灯	撤去
便所	IE-1	1	IL40W		撤去
湯沸ｺｰﾅｰ	FG-2	1	FL20W x2	埋込 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
北玄関	FG-2	1	FL20W x2	埋込 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
便所前廊下	FG-2	1	FL20W x2	埋込 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓	撤去
女子便所	FA-1	1	FL40W x1	直付	撤去
	FK-1	1	FL20W	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	撤去
男子便所		1	LED	直付	既設のまま
	FK-3	1	FL40W	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	撤去
書庫	FB-1	3	FL40W x2	直付	撤去
屋外階段	FK-2	1	FL20W	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 防水	撤去
北玄関 (外壁)	FK-2	1	FL20W	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 防水	撤去
東玄関 (外壁)	FK-2	1	FL20W	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ 防水	撤去

凡 例

記 号	名 称	備 考
□	直付型照明器具	ランプ仕様は別による
□	埋込型照明器具	〃
□	埋込型照明器具 (ｽﾀｲﾌﾟ)	〃
○	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ	〃
○	ｼｰﾙﾄﾞﾗｲﾄ	〃
○	壁付照明器具	〃
○	壁付照明器具	〃
○	壁付照明器具 ﾌﾞﾗｯｸﾄ	〃
●	埋込照明器具 (非常灯) 電池内蔵	〃
●	直付照明器具 (非常灯) 電池内蔵	〃
●	埋込型非常灯 電池内蔵	〃

記号	誘導灯	仕様は下記による。
FV-1 (B級)	避難口, 通路誘導灯	:FL20Wx1 両面型
FV-2 (B級)	避難口, 通路誘導灯	:FL20Wx1 片面型
FV-3 (C級)	避難口誘導灯	:FL10Wx1 片面型
FW-1 (C級)	通路誘導灯	:FL10Wx1 (壁埋込)
LED	誘導灯	現状のまま

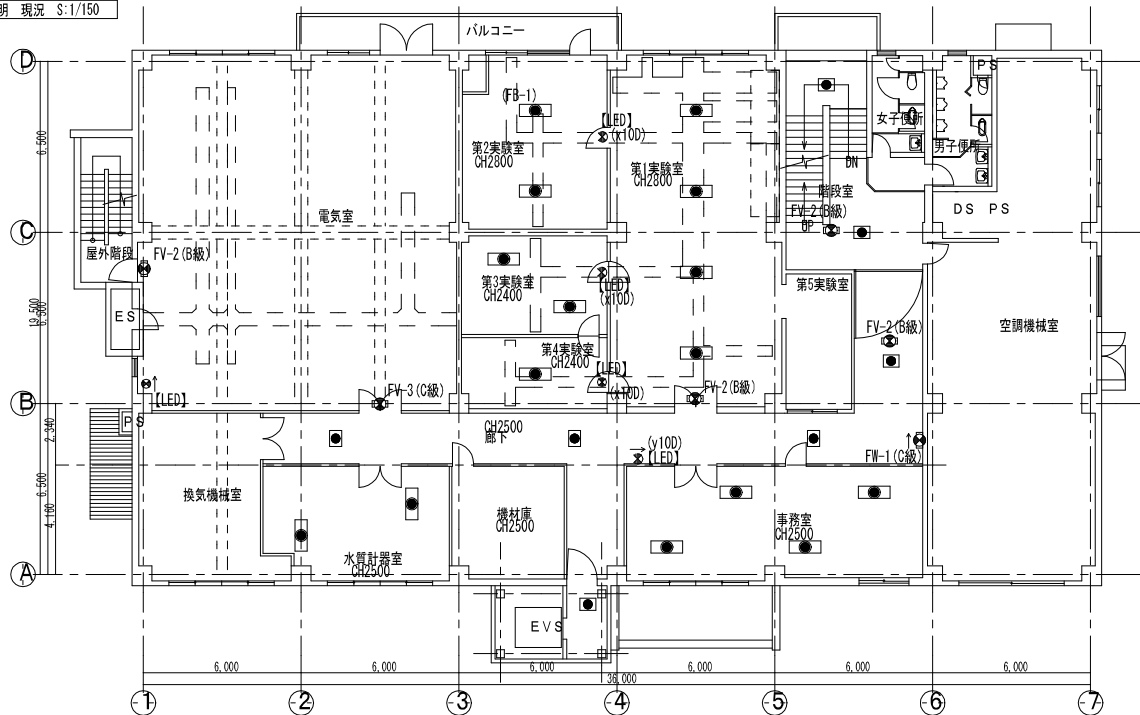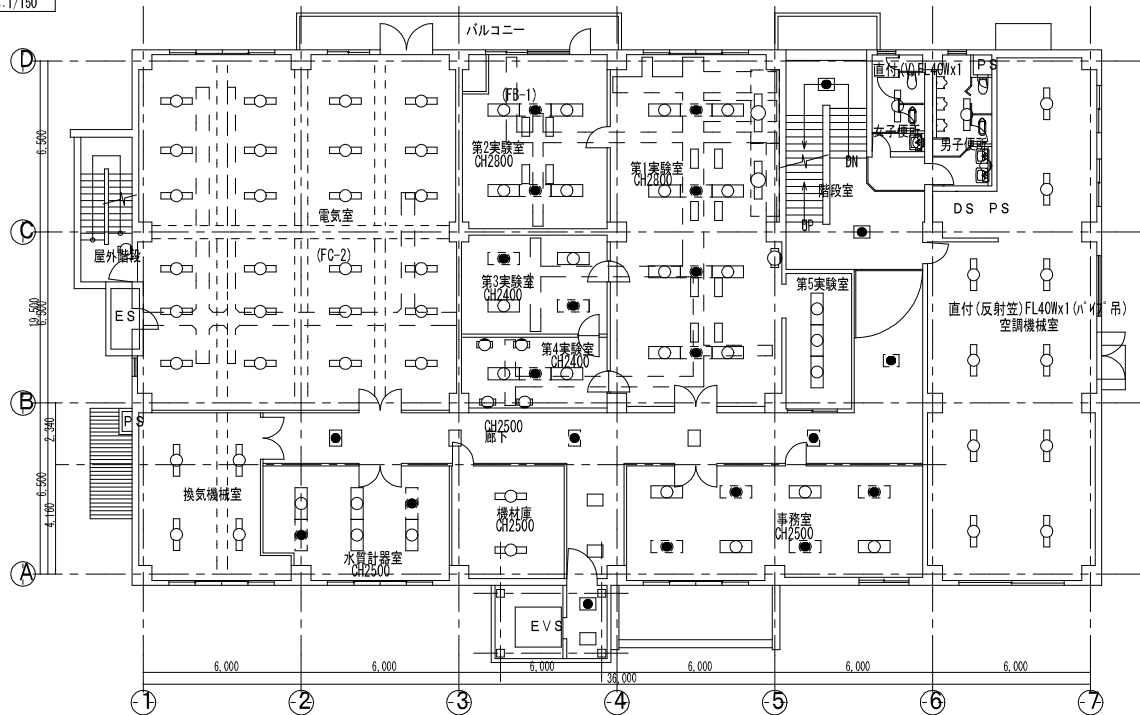

器具リスト

現況 【撤去】				
室名	記号	台数	ランプ	備考
第2実験室	FB-1	4	FL40W x2	直付
	FB-2	2	FL40W	直付 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵
		4	FL20W x1	手元灯
第3実験室	FB-1	2	FL40W x2	直付
	FB-2	2	FL40W x2	直付 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵
第4実験室	FB-1	2	FL40W x1	直付
	FB-2	1	FL40W x2	直付 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵
	FE-3	4	FL20W x1	直付 (ﾄﾖﾌ)
第1実験室	FB-1	8	FL40W x2	直付
	FB-2	4	FL40W x2	直付 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵
		8	FL20W x1	手元灯
		2	FL40W x1	手元灯 (試験装置内)
		1	FL20W x1	直付灯
第5実験室	FB-1	3	FL40W x2	直付
	階段室	1	FL20W x2	埋込 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵
	FB-3	1	FL20W x2	直付 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵

器具リスト

現況 【撤去】				
室名	記号	台数	ランプ	備考
廊下	FG-1	4	FL20W x2	埋込
	FG-2	4	FL20W x2	埋込 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵
事務室	FB-1	4	FL40W x2	直付
	FB-2	4	FL40W x2	直付 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵
ELV前廊下	FG-1	1	FL20W x2	埋込
	FG-2	1	FL20W x2	埋込 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵
機材庫	FA-1	2	FL40W x1	直付
水質計器室	FB-1	4	FL40W x2	直付
	FB-2	2	FL40W x2	直付 非ﾊﾞｯﾃﾘｰ内蔵
換気機械室	FC-2	4	FL40W x1	反射笠 (ﾊﾞｲﾌﾞﾙ 吊)
電気室	FC-2	24	FL40W x1	反射笠 (ﾊﾞｲﾌﾞﾙ 吊)
空調機械室	FC-2	10	FL40W x1	反射笠 (ﾊﾞｲﾌﾞﾙ 吊)
女子便所	FA-1	1	FL40W x1	直付
	FK-1	1	FL20W	ﾀｰﾐﾅﾙ
男子便所	FA-1	1	FL40W x1	直付
	FK-3	1	FL40W	ﾀｰﾐﾅﾙ
屋外階段	FK-2	1	FL20W	ﾀｰﾐﾅﾙ 防水



誘導灯リスト

室名	記号	台数	ランプ	仕様	備考
電気室	FV-2	1	FL20W	B級	撤去
	FV-3	1	FL10W	C級	撤去
	x10D	1	LED	C級	既設のまま (通路誘導灯)
廊下	FV-2	1	FL20W	B級	撤去
	FW-1	1	FL10W	C級	撤去
	y10D	1	LED	C級	既設のまま
第2実験室	x10D	1	LED	C級	〃
第3実験室	x10D	1	LED	C級	〃
第4実験室	x10D	1	LED	C級	〃
第1実験室	FV-2	1	FL20W	B級	撤去
階段室	FV-2	1	FL20W	B級	撤去

凡例

記号	名称	備考
□	直付型照明器具	ｼﾝﾌﾞﾙ 仕様はﾘｽﾄによる
□	埋込型照明器具	〃
□	埋込型照明器具 (ｽﾀｲﾌﾟ)	〃
○	ﾀｰﾐﾅﾙ	〃
⊙	ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ	〃
⊖	壁付照明器具	〃
⊖	壁継付照明器具	〃
○	壁付照明器具 ﾌﾞﾗｯｸ	〃
●	埋込照明器具 (非常灯) 電池内蔵	〃
●	直付照明器具 (非常灯) 電池内蔵	〃
●	埋込型非常灯 電池内蔵	〃

記号	誘導灯	仕様は下記による。
	FV-1 (B級) 避難口, 通路誘導灯	:FL20Wx1 両面型
	FV-2 (B級) 避難口, 通路誘導灯	:FL20Wx1 片面型
	FV-3 (C級) 避難口誘導灯	:FL10Wx1 片面型
	FW-1 (C級) 通路誘導灯	:FL10Wx1 (壁埋込)
⊙ [LED]	LED 誘導灯	現状のまま

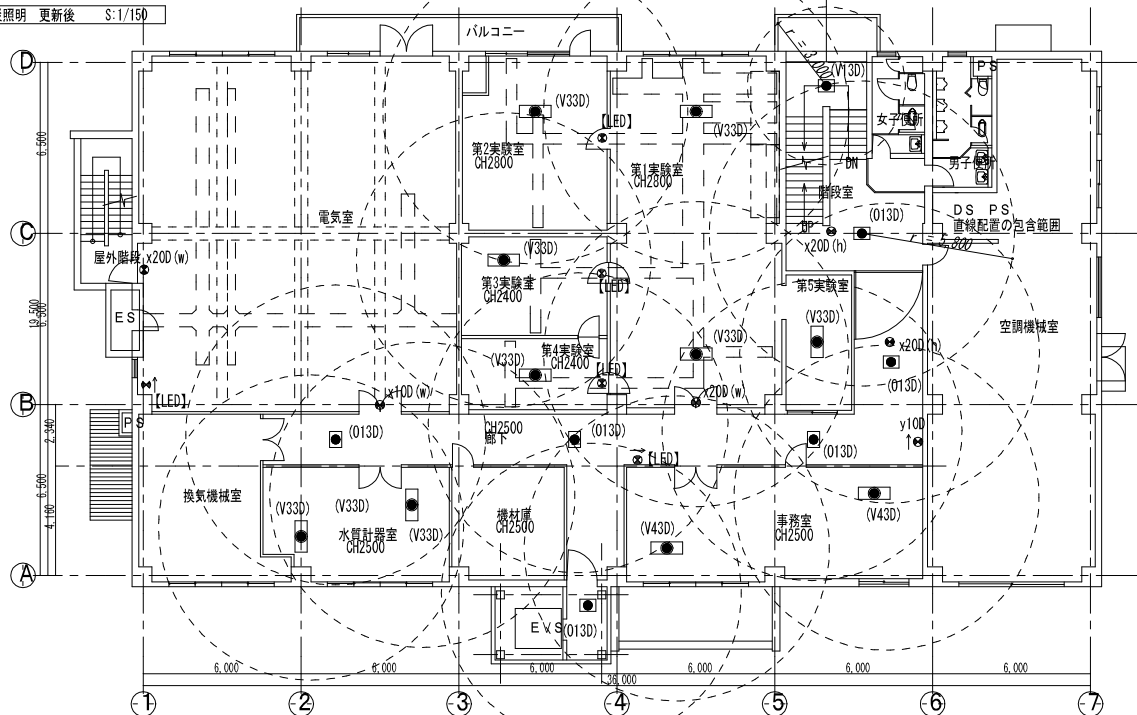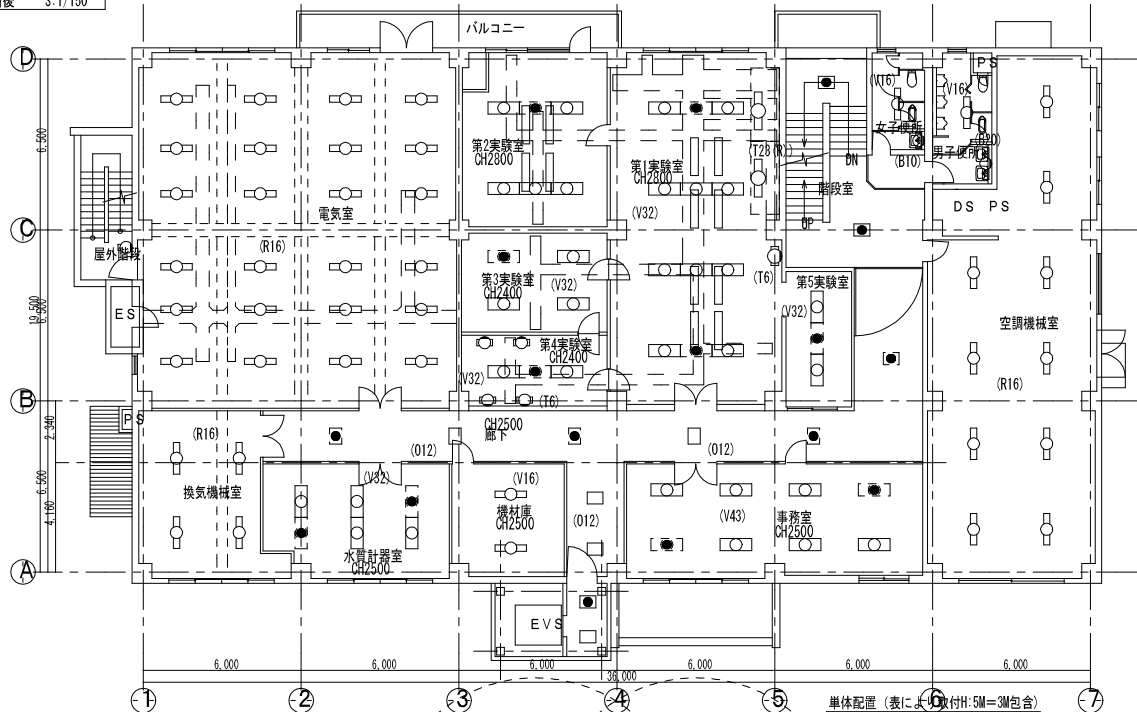

器具リスト

更新後			
室名	記号	台数	備考
第2実験室	V32	5	
	V33D	1	
	SR16	4	
第3実験室	V32	3	
	V33D	1	
	V33D	1	
第4実験室	V32	2	
	V33D	1	
	T6	4	
第1実験室	V32	10	
	V33D	2	
	SR16	8	
	T23 (R)	2	
	T6	1	
第5実験室	V32	2	
	V33D	1	
階段室	013D	1	
	V13D	1	
廊下	012	4	
	013D	4	
事務室	V43	6	
	V44D	2	

器具リスト

更新後			
ELV前廊下	012	1	
	013D	1	
機材庫	V16	2	
水質計器室	V25	4	
	V28D	2	
換気機械室	R16	4	吊具既設再使用
電気室	R16	24	吊具既設再使用
空調機械室	R16	10	吊具既設再使用
女子便所	V16	1	
	B10	1	
男子便所	V16	1	
	B20	1	
屋外階段	B10	1	


【誘導灯】

電気室	x100 (w)	1	
	x200 (w)	1	
階段室	x200 (h)	1	
廊下	x200 (h)	1	
	y10 (w)	1	
第1実験室	x200 (w)	1	


凡 例

記 号	名 称	備 考
○	LED 照明器具	
○	LED 照明器具 (壁付け)	
○	LED ダウライト	
①	LED シーリング ライト	
○	LED 照明器具 (壁縦付)	
●	LED 照明器具 (非常灯)	電池内蔵
●	非常灯	電池内蔵
○	非常灯包含範囲	2lx
○	避難口誘導灯	
○	通路誘導灯	
○ (LED)	誘導灯	既設のまま

現況 S:1/150

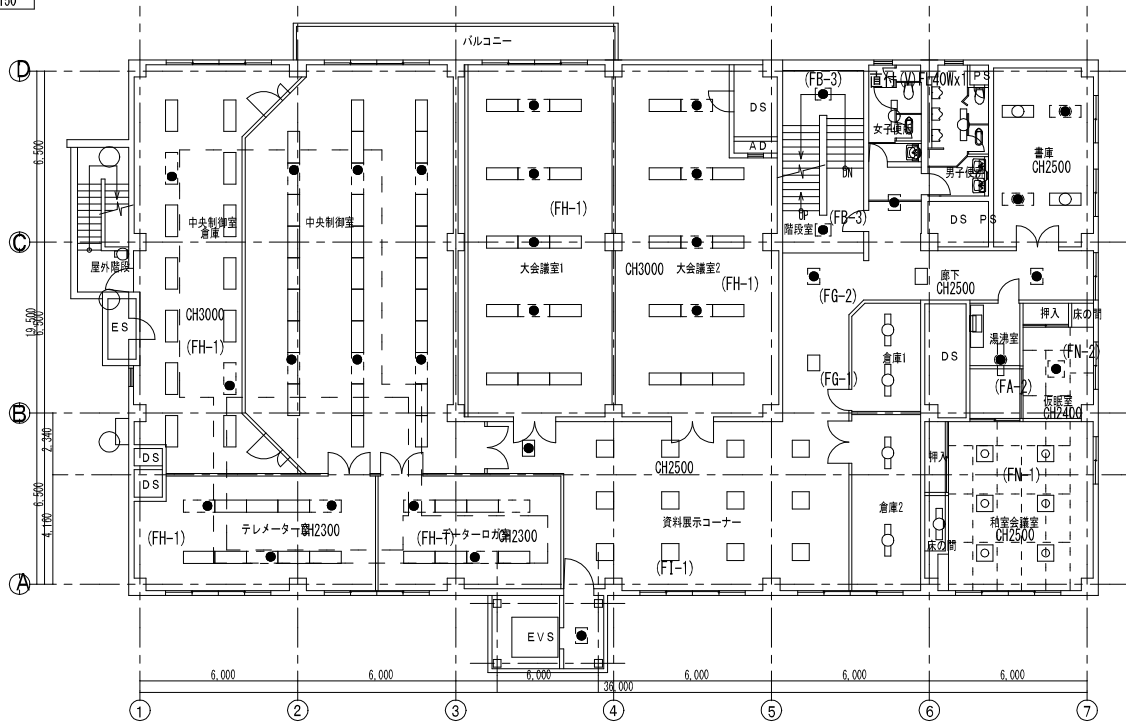

防災照明 現況 S:1/150

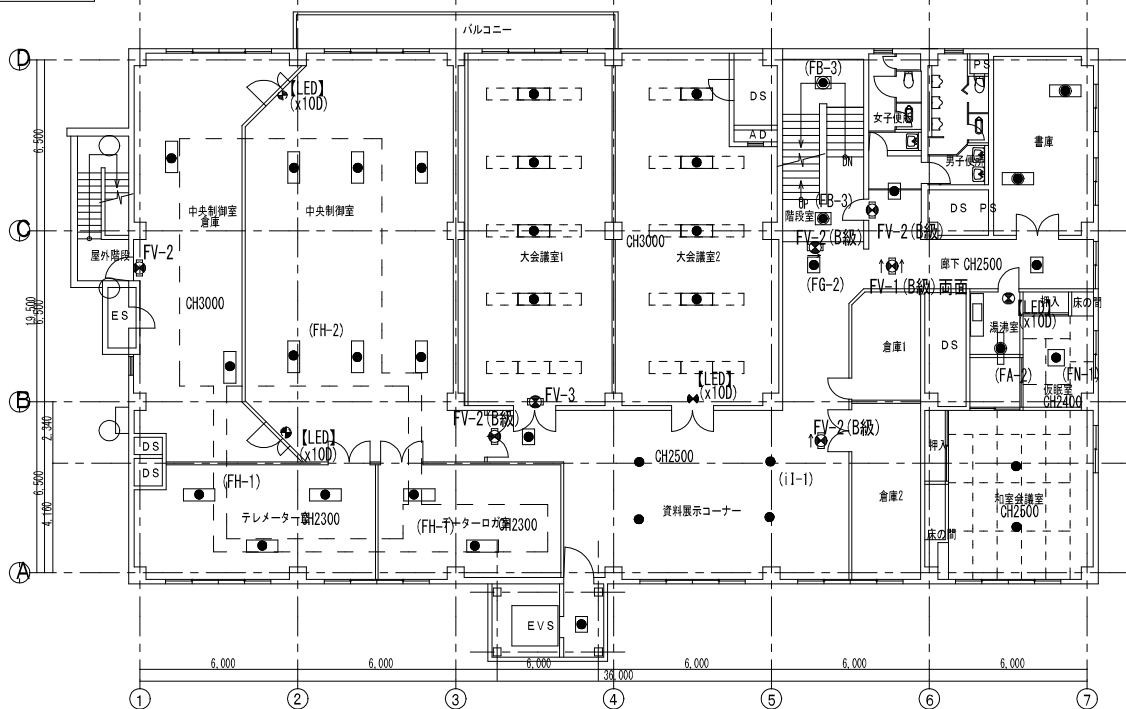

器具リスト

現況 【撤去】				
室名	記号	台数	ランプ	備考
中央制御室	FH-1	25	FL40W x2	埋込ル-バ-
	FH-2	6	FL40W x2	埋込ル-バ- 非バ'ツリ-内蔵
中央制御室倉庫	FH-1	12	FL40W x2	埋込ル-バ-
	FH-2	2	FL40W x2	埋込ル-バ- 非バ'ツリ-内蔵
テレメータ室	FH-1	7	FL40W x2	埋込ル-バ-
	FH-2	3	FL40W x2	埋込ル-バ- 非バ'ツリ-内蔵
データロギング室	FH-1	6	FL40W x2	埋込ル-バ-
	FH-2	2	FL40W x2	埋込ル-バ- 非バ'ツリ-内蔵
資料展示コーナー	FI-1	12	FL20W x4	埋込下面7ヶ所
	i1-1	4	1L40W	非常灯 バ'ツリ-内蔵
廊下	FG-2	1	FL20W x2	埋込 非バ'ツリ-内蔵
	FG-1	2	FL20W x2	埋込
	FG-2	3	FL20W x2	埋込 非バ'ツリ-内蔵
EV前室	FG-2	1	FL20W x2	埋込 非バ'ツリ-内蔵
	FB-3	1	FL20W x2	直付 非バ'ツリ-内蔵
階段室	FG-2	1	FL20W x2	埋込 非バ'ツリ-内蔵
	FA-1	1	FL40W x1	直付
女子便所	FK-1	1	FL20W	ウォールライト

器具リスト

現況 【撤去】				
男子便所	FA-1	1	FL40W x1	直付
	FK-3	1	FL40W	ウォールライト
図書	FB-1	2	FL40W x2	直付
	FB-2	2	FL40W x2	直付 非バ'ツリ-内蔵
倉庫1	FA-1	2	FL40W x1	直付
倉庫2	FA-1	2	FL40W x1	直付
和室会議室	FN-1	6	FL20W x4	直付 和風シーリング
	FE-1	1	FL40W x1	直付 (トワイ)
	i1-1	2	1L40W	非バ'ツリ-内蔵
仮眠室	FN-2	1	FL30W x2	和風シーリング 非バ'ツリ-内蔵
湯沸室	FA-2	1	FL40W x2	直付 非バ'ツリ-内蔵
	FJ-1	1	FL20W x2	流し元灯
屋外階段	FK-2	1	FL20W	ウォールライト 防水
大会議室1	FH-1	11	FL40W x2	埋込ル-バ-
	FH-2	4	FL40W x2	埋込ル-バ- 非バ'ツリ-内蔵
大会議室2	FH-1	10	FL40W x2	埋込ル-バ-
	FH-2	4	FL40W x2	埋込ル-バ- 非バ'ツリ-内蔵

誘導灯リスト

室名	記号	台数	ランプ	仕様	備考
中央制御室倉庫	FV-2	1	FL20W	B級	撤去
中央制御室	x10D	2	LED	C級	既設のまま
資料展示コーナー	FV-2	2	FL20W	B級	撤去
廊下	FV-2	2	FL20W	B級	撤去
	FV-1	1	FL20W	B級	撤去
湯沸室	x10D	1	LED	C級	既設のまま
大会議室1	FV-3	1	FL10W	C級	撤去
大会議室2	x10D	1	LED	C級	既設のまま

凡 例

記 号	名 称	備 考
□	直付型照明器具	ランプ仕様はリストによる
■	埋込型照明器具	〃
□	埋込型照明器具 (スリット)	〃
○	ダウンライト	〃
①	シーリングライト	〃
②	壁付照明器具	〃
③	壁縦付照明器具	〃
○	壁付照明器具 ブラケット	〃
●	埋込照明器具 (非常灯) 電池内蔵	〃
●	直付照明器具 (非常灯) 電池内蔵	〃
●	埋込型非常灯 電池内蔵	〃


④	誘導灯	仕様は下記による。
FV-1 (B級)	避難口、通路誘導灯	:FL20Wx1 両面型
FV-2 (B級)	避難口、通路誘導灯	:FL20Wx1 片面型
FV-3 (C級)	避難口誘導灯	:FL10Wx1 片面型
FW-1 (C級)	通路誘導灯	:FL10Wx1 (壁埋込)
⑤ [LED]	LED 誘導灯	現状のまま

SUBJECT:	上下水道部庁舎LED照明設備整備工事	DATE:	24.06
TITLE:	3階平面図 (現況) 照明設備	FILENO:	302


CHECKED BY:		SCALE:		SHEET NO.:	
		A2 1/150		E-08	
		A3 1/210			

名 張 市

防災照明 改修後 S:1/150

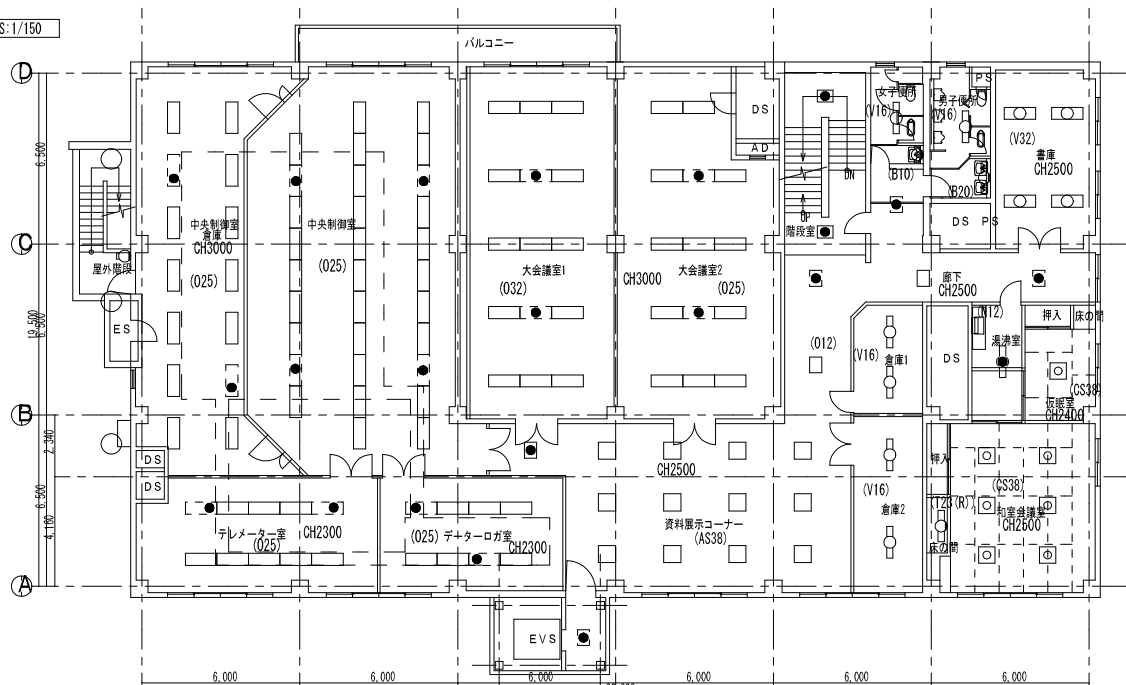

防災照明 改修後 S:1/150

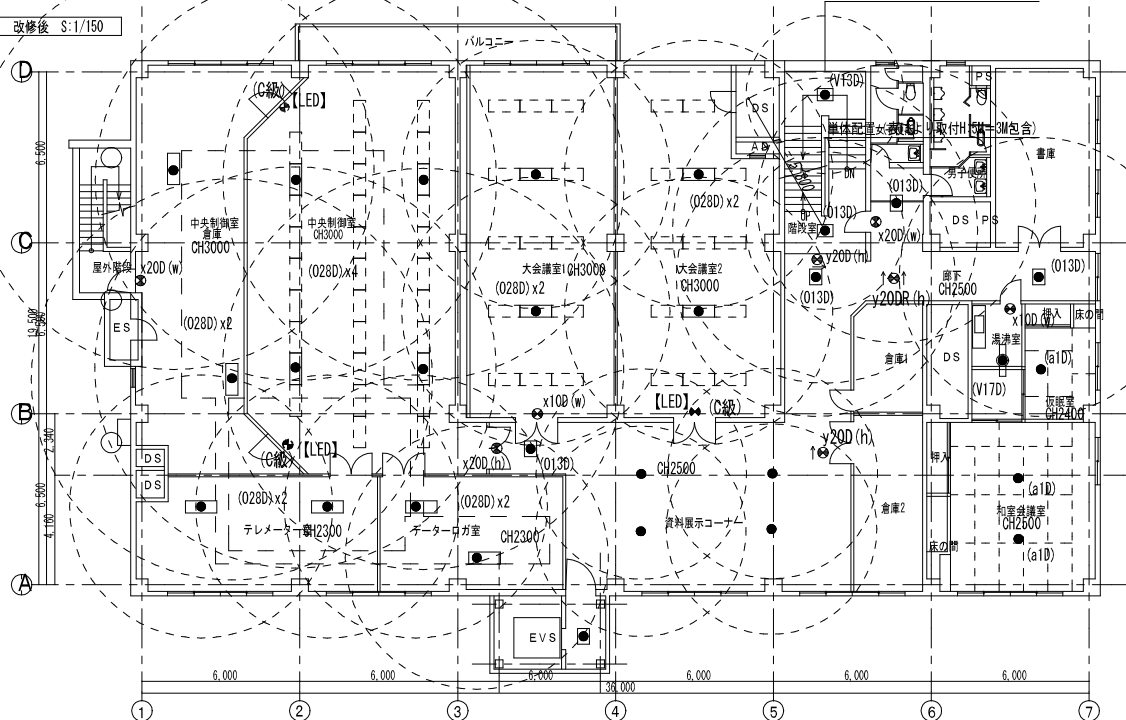

器具リスト

更新後			
室名	記号	台数	備考
中央制御室	025	27	
	028D	4	
中央制御室 倉庫	025	12	
	028D	2	
フィルター室	025	8	
	028D	2	
データー・ロム室	025	6	
	028D	2	
資料展示 コーナー	AS38	12	
	a1D	4	+リニエ7%ﾌﾞﾚｰﾄ(FK60010)
	013D	1	
廊下	012	2	
	013D	3	
EV前室	013D	1	
階段室	V13D	1	
	013D	1	
女子便所	V16	1	
	B10	1	
男子便所	V16	1	
	B20	1	
書庫	V32	4	

更新後			
室名	記号	台数	備考
倉庫1	V16	2	
倉庫2	V16	2	
和室会議室	CS38	6	
	a1D	2	
	T23 (R)	1	
仮眠室	CS38	1	
	a1D	1	
湯沸室	V28D	1	
	N12	1	
屋外階段	B10	1	
大会議室1	032	13	
	033D	2	
大会議室2	025	12	
	028D	2	

【誘導灯】


中央制御室 倉庫	x20D (h)	1	
大会議室1	x10D (w)	1	
資料展示 コーナー	x20D (h)	1	
	y20D (h)	1	
廊下	y20D (h)	1	
	y20DR (h)	1	
	x20D (w)	1	

凡 例

記号	名 称	備 考
	LED 照明器具	
	LED 照明器具 (壁付け)	
	LED ｼｰﾙﾄﾞﾗｲﾄ	
	LED シールドﾗｲﾄ	
	LED 照明器具 (壁紙付)	
	LED 照明器具 (非常灯)	電池内蔵
	非常灯	電池内蔵
	非常灯包含範囲	2lx
	避難口誘導灯	電池内蔵
	通路誘導灯	電池内蔵
 (FD)	誘導灯	既設のまま

SUBJECT:	上下水道部庁舎LED照明設備整備工事	DATE:	24. 06	
TITLE:	3階平面図(改修後) 照明設備	FILE NO:	302	
		CHECKED BY:		
名 張 市		SCALE:	SHEET NO.:	
		A2	1/150	E - 0 9
		A2	1/210	

現況 平面図

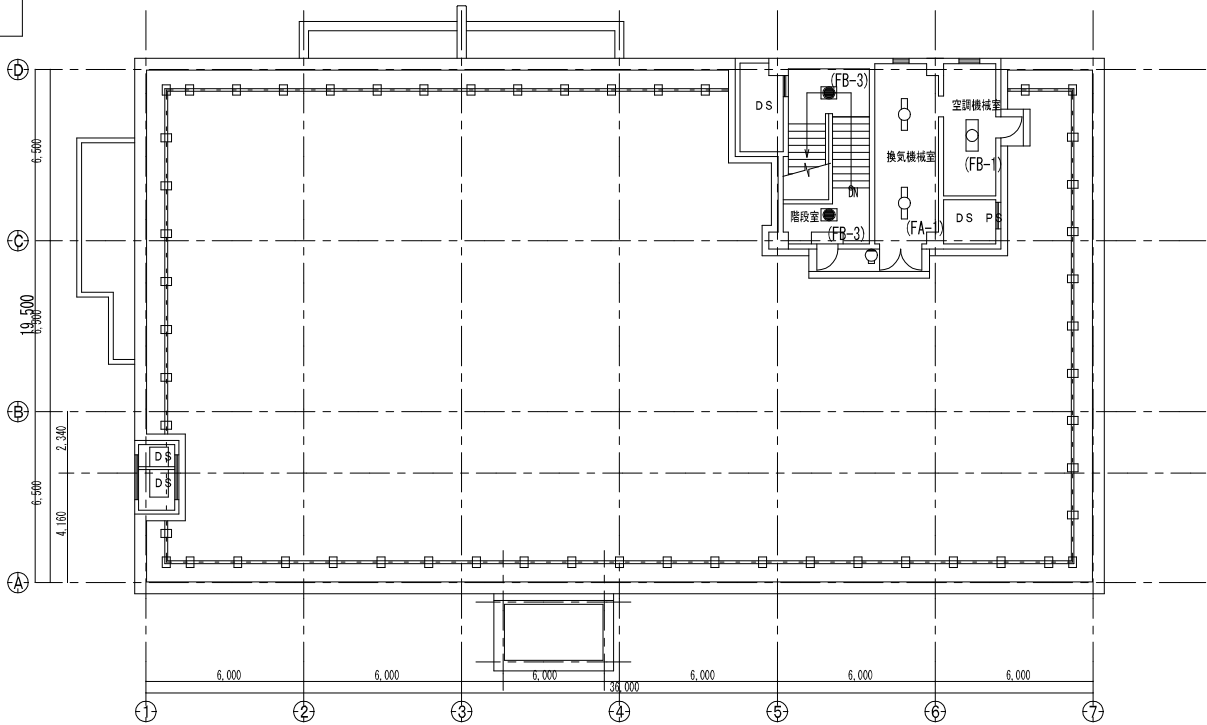


現況 【撤去】				
室名	記号	台数	ランプ	備考
換気機械室	FA-1	2	FL40W x1	直付
空調機械室	FB-1	1	FL40W x2	直付
階段室	FB-3	2	FL20W x2	直付 非バッテリー内蔵
外壁	FK-2	1	FL20W	ウォールライト 防水

凡 例

記 号	名 称	備 考
○	直付型照明器具	ランプ仕様はリストによる
○	壁綴付照明器具	〃
●	直付照明器具 (非常灯)	電池内蔵


改修後 平面図

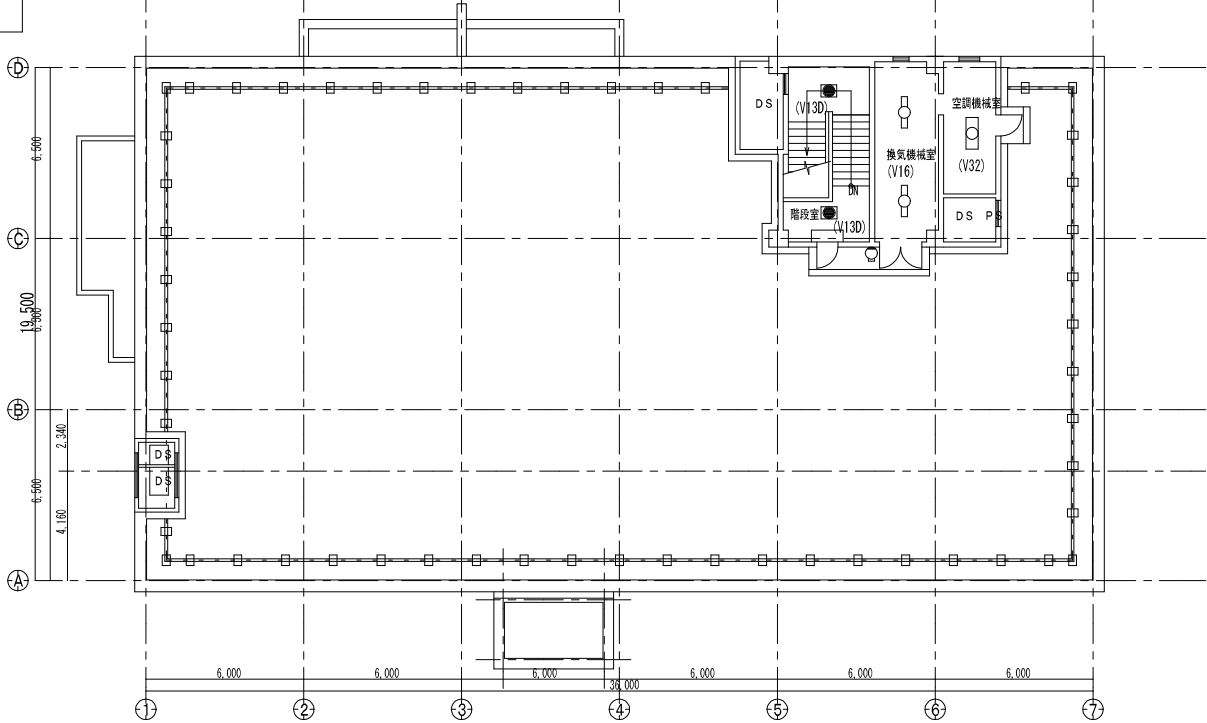


更新後			
室名	記号	台数	備考
換気機械室	V16	2	
空調機械室	V32	1	
階段室	V13D	2	
外壁	B10	1	

凡 例

記 号	名 称	備 考
○	LED 照明器具	
○	LED 照明器具 (壁綴付)	
●	LED 照明器具 (非常灯)	電池内蔵

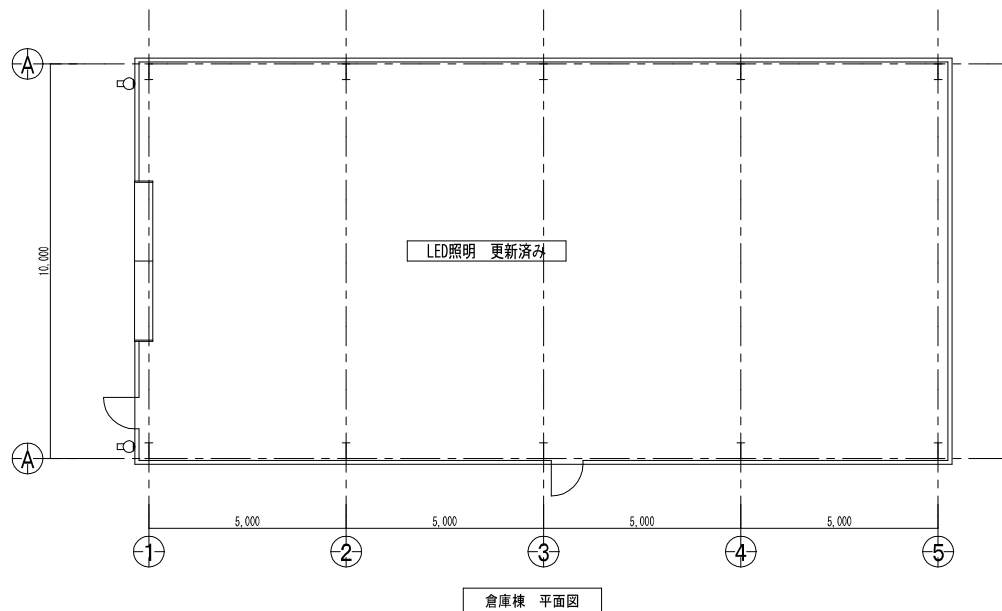

現況 【撤去】					更新後			
室名	記号	台数	ランプ	備考	更新	記号	台数	備考
外壁	FK-2	2	FL20Wx1	ウォールライト	⇒	B10	2	

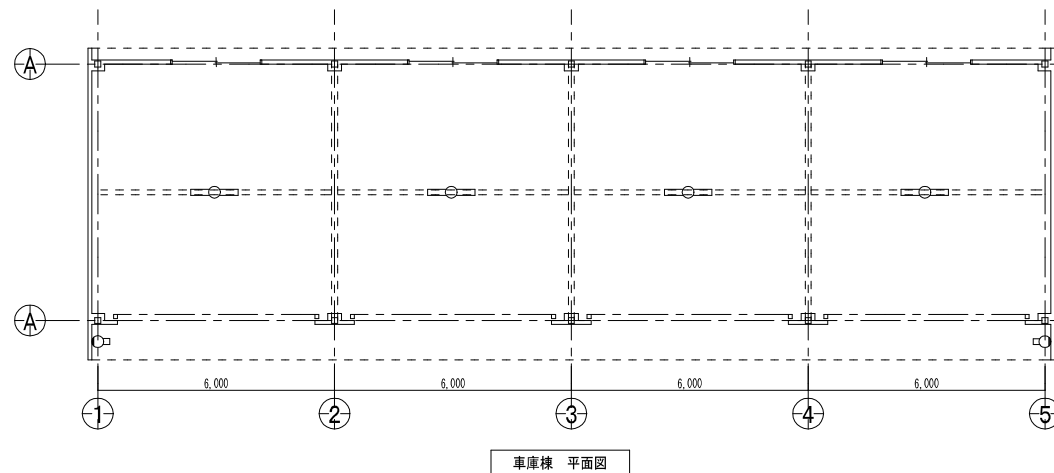

現況 【撤去】					更新後			
室名	記号	台数	ランプ	備考	更新	記号	台数	備考
車庫	FG-1	4	FL40W x1	直付(反射笠付)	⇒	R16	4	
外壁	FK-2	2	FL20Wx1	ウォールライト		B10	2	