

令和 6 年度()第 集管工11 号

事業名： 団体営農業集落排水整備促進事業 [名張市第2期地区]

工事名： 薦原地区第1中継ポンプ場ほかポンプ取替更新工事

仕 様 書


事業主体 名張市（上下水道事業）

施行主体 名張市（上下水道事業）

概 要 書		
場 所	名張市 薦生ほか 地内	
金 額	一 金 円	
	(内消費税 円)	
履行期間	令和7年3月18日まで	
事業量	汚水ポンプ取替工事ほか 一式	
概要（摘要） 汚水ポンプ取替 N＝11箇所（21台） ポンプ場内配管取替 N＝1箇所		

1:12000

薦原地区中継ポンプ場位置図

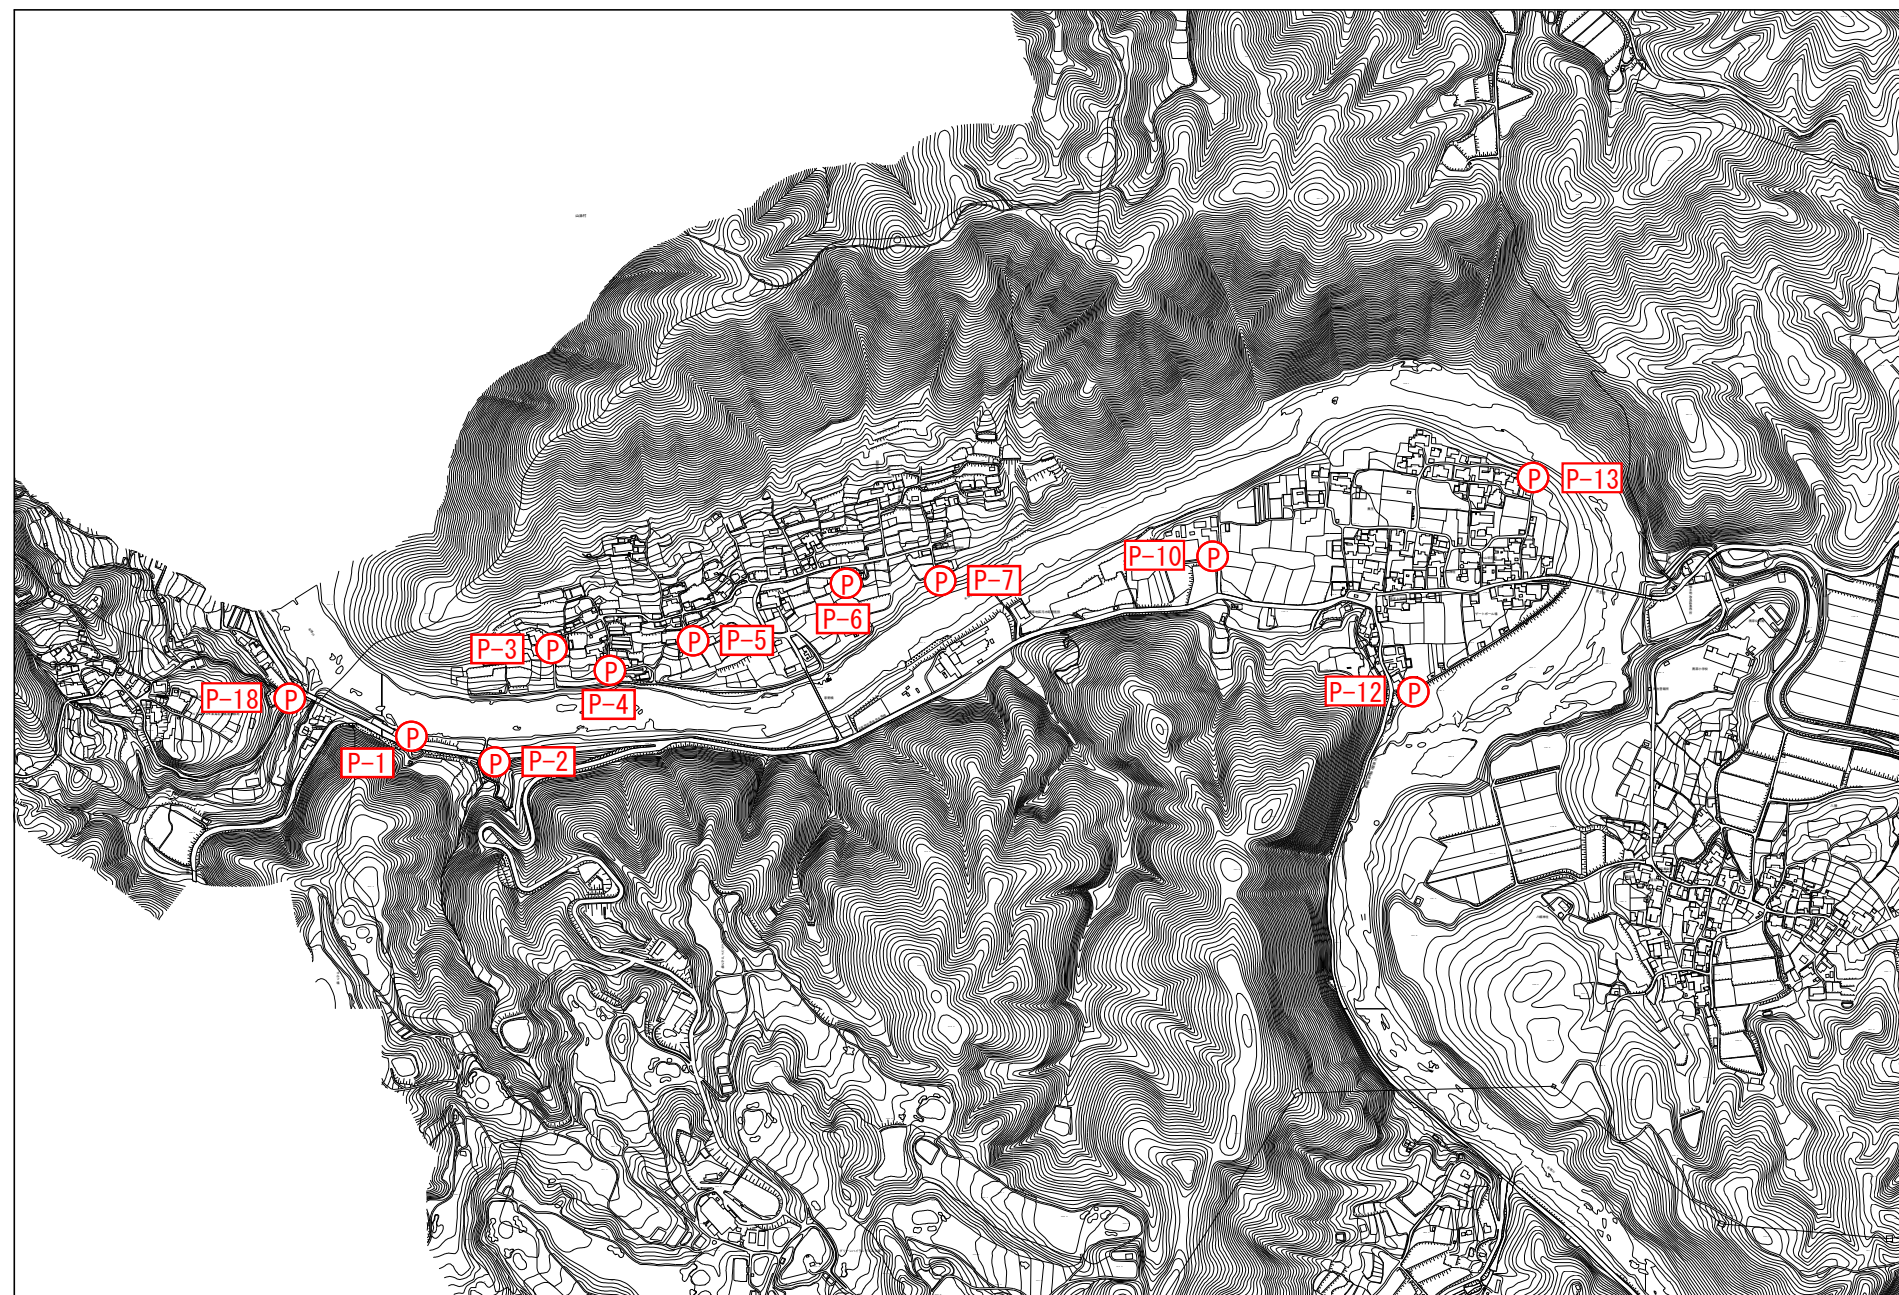

名張市上下水道部

共 通 仕 様 書

共通仕様書は、三重県発行の「三重県公共工事共通仕様書」（令和２年８月）によるものとする。

但し、三重県公共工事共通仕様書について第１章総則三重県を名張市におきかえる。

また、施設機器等については、社団法人日本農業集落排水協会発行の「日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（案）」（平成１１年度）によるものとし、検査基準については三重県検査基準並びに農業集落排水事業諸基準等作成全国検討委員会発行の「農業集落排水施設検査・施工管理指標（案）」による。

中 継 ポ ンプ 施 設 特 別 仕 様 書

第 1 章 総 則

名張市 農業集落排水事業 名張市第 2 期地区 中継ポンプ施設の施工に当たっては、共通仕様書によるほか、本特別仕様書によるものとする。但し、記載内容に差異があった場合の優先順位は次のとおりとする。

① 特別仕様書 ② 契約図書 ③ 共通仕様書

第 2 章 工事の内容

1. 目 的

本工事は、名張市第 2 期地区 農業集落排水事業（機能強化対策事業）の一環として中継ポンプ場のポンプを取替更新するものである。

2. 工事場所

名張市薦生ほか地内

3. 中継ポンプ施設の概要

1) 対象汚水 生活排水（し尿及び生活雑排水）

2) ポンプ要項

地区名	施設 番号	揚水量 m ³ /min	全揚程 m	参考 口径	参考 出力 kw	備考
薦原	P-1	0.120	2.75	φ 50	0.40	No1, 2 共 ポンプ交換
	P-2	0.125	6.31	φ 65	2.20	No1, 2 共 ポンプ交換
	P-3	0.005	4.67	φ 50	0.75	No1, 2 共 ポンプ交換
	P-4	0.018	15.62	φ 65	3.70	No1, 2 共ポンプ交換 ポンプ施設内圧送管交換
	P-5	0.005	9.32	φ 65	1.50	No1, 2 共 ポンプ交換

地区名	施設 番号	揚水量 m ³ /min	全揚程 m	参考 口径	参考 出力 kw	備考
薦原	P-6	0.003	3.76	φ 50	0.40	No1, 2 共 ポンプ交換
	P-7	0.022	6.27	φ 65	1.50	No1, 2 共 ポンプ交換
	P-10	0.002	2.68	φ 50	0.40	No1, 2 共 ポンプ交換
	P-12	0.003	4.04	φ 50	0.40	No1, 2 共 ポンプ交換
	P-13	0.035	3.63	φ 50	0.40	No2 ポンプ交換
	P-18	0.054	3.04	φ 50	0.40	No1, 2 共 ポンプ交換

4. 工事範囲

中継ポンプ施設の機械電気設備一式

第3章 工事用材料

1. 機械設備

1) 構造概要（ポンプ）

(イ) ポンプは汚水汚物用のポンプであり、雑物や粗大固形物による目詰まりが起これにくく、腐食や磨耗に対して堅牢であり、保守点検等が容易に行えるような機構であると共に、運転範囲に於いて原動機の過負担を生じることなく、又振動・騒音・キャビテーションの発生を防止し、長時間の連続交互運転に充分耐えるものでなければならない。またポンプは、製造工場試験成績表及び合格書を添付して、監督員の承諾を受けなければならない。

2) 配管材料

配管材料は、配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 を使用すること。

又、フランジはステンレス製「JIS 10K」を原則とするが、それ以外で施工されている箇所については、現場条件に合う事。配管支持材は原則として、SUS304 を使用すること。尚、設計図書に明記がない場合であっても、施設設置する上で管支持が必要な場合には、管支持を施工するものとする。

2. 電気設備

- 1) 電気設備器具の製造に用いる材料・部品は、次の規格及び標準規格に適合したものでなければならない。
 - ・日本産業規格（J I S）
 - ・電気規格調査会標準規格（J E C）
 - ・日本電気工業標準規格（J E M）及び内線規程

第4章 据 付 工 事

1. 施工範囲

設計図書及び本仕様書に記載するすべての機器類の搬入・据付・配管及び試運転までの一切を施工するものとし、順序及び施工方法は事前に監督員と協議の上、工程表を提出しその承諾を得てから工事を開始し、引き渡しまで責任をもってこれに従事すること。

2. 機器据付

- 1) 機器の据付・配管・電気配線工事の施工に必要な、詳細据付配管配線図を契約後速やかに監督員に提出し、承諾を得なければならない。
- 2) 機器据付には周囲の環境を十分考慮すると共に、据え付ける機器の性能を確保できるように、水平・鉛直に対して細心の注意をはらい施工すること。特に軸心は、回転による振動が生じない様に留意し確実に据え付けること。

3. 配管工事

- 1) フランジ等の接合に当たってのボルト・ナットは、ステンレス製焼付防止加工を用いること。
- 2) 作業に当たっては、事前に監督員と十分協議の上、責任をもって施工に努めること。

4. 電気配線工事

- 1) 電気配線工事は、電気設備技術基準及び電力会社内線規程に準拠すること。
- 2) 配線は原則として、金属管又はビニール管にて保護すること。
- 3) 設置工事は配線工事完了後、所定の接地抵抗値が得られること。

5. 塗 装

塗料は耐火・耐水・耐酸性に優れたものを使用し、長期の使用に耐えられること。
又、現地据付完了後損傷・剥離がある場合は、2回以上の仕上げ塗りを行うこと。

6. 軽微な設計変更

軽微な変更については、両者協議の上変更しない場合がある。

7. その他施工全般

工事は、全て設計図書及び工事仕様書に記載された機能を完全に発揮させるよう施工し、供用開始後の維持管理が容易に行えるように施工すること。設計図書及び特記仕様書に明記なき場合でも、監督員と協議の上、必要と認められたものは誠実に施工するものとする。

第5章 工事記録撮影（デジタルカメラ）

工事の施工順序に従い、必要に応じ又は監督員の指示に従ってデータを整備し、工事工程段階及び工事の完了後にデータを提出しなければならない。

第6章 保証

本中継ポンプ施設の保証期間は、当該地区污水处理施設の引き渡し日より、2年間とする。

保証期間中に、受注者の設計・施工・材質及び不良に起因する事故が発生した場合は監督員に報告し、受注者の負担において速やかに補修・調整又は取り替えを行い、完全なものに復旧しなければならない。

第7章 竣工時提出物

受注者は工事の完了に伴い、次の図書を作成し提出しなければならない。

- 1) 工事完成図書
- 2) 中継ポンプ施設の維持管理に必要な図書（ポンプ施設操作説明書等）
- 3) 各設備機器の仕様・購入先調書・カタログ等
- 4) その他監督員の指示するもの

第8章 その他

1. ポンプについては水撃圧の検討を行い水撃圧の対策が必要な場合は監督員と協議の上機種決定を行うこと。
2. 試運転により機器が正常に稼働することを確認した後に、供用開始後の緊急時を見据えて、ポンプの引き上げ確認を行うこと。
3. この仕様書に定め無き事項については、監督員と協議の上決定すること。

特記仕様書

番 号	P - 1	数 量	2 基
機 器 名 称	中 継 ポ ン プ		
準 拠 規 格	日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（Ⅱ-1-2-5）		
仕 格 様 規 格 等	型 式 : 水中渦流式汚水汚物ポンプ 電 動 機 : 水中型 能 力 : $0.12 \text{ m}^3/\text{分} \times 2.75 \text{ m}$ 参考口径・動力 : $\phi 50 \text{ mm} \times 0.4 \text{ kW}$		
主要部材質	ケーシング : FC 200 羽 根 車 : FC 200 シ ャ フ ト : SUS 420J2又はSUS 403		
付 属 品	吊 上 チ ェ ー ン : SUS 304 6 m 水 中 ケ ー ブ ル : 12 m ス ラ イ ド : SCS13 その他必要なもの : 1 式		
特 記 仕 様	既設中継ポンプ施設における水中ポンプの交換 着脱装置既設利用 既設型番 : 新明和工業 CVL501-S3P50		

番 号	P - 2	数 量	2 基
機 器 名 称	中 継 ポ ン プ		
準 拠 規 格	日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（Ⅱ-1-2-5）		
仕 格 様 規 格 等	型 式 : 水中渦流式汚水汚物ポンプ 電 動 機 : 水中型 能 力 : $0.125 \text{ m}^3/\text{分} \times 6.31 \text{ m}$ 参考口径・動力 : $\phi 65 \text{ mm} \times 2.2 \text{ kW}$		
主要部材質	ケーシング : FC 200 羽 根 車 : FC 200 シ ャ フ ト : SUS 420J2又はSUS 403		
付 属 品	吊 上 チ ェ ー ン : SUS 304 6 m 水 中 ケ ー ブ ル : 12 m ス ラ イ ド : SCS13 その他必要なもの : 1 式		
特 記 仕 様	既設中継ポンプ施設における水中ポンプの交換 着脱装置既設利用 既設型番 : 新明和工業 CV80-S3P65		

特記仕様書

番 号	P - 3	数 量	2 基
機 器 名 称	中 継 ポ ン プ		
準 拠 規 格	日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（Ⅱ-1-2-5）		
仕 格 様 規 格 等	型 式 : 水中渦流式汚水汚物ポンプ 電 動 機 : 水中型 能 力 : $0.005 \text{ m}^3/\text{分} \times 4.67 \text{ m}$ 参考口径・動力 : $\phi 50 \text{ mm} \times 0.75 \text{ kW}$		
主要部材質	ケーシング : FC 200 羽 根 車 : FC 200 シ ャ フ ト : SUS 420J2又はSUS 403		
付 属 品	吊 上 チ ェ ー ン : SUS 304 6 m 水 中 ケ ー ブ ル : 13 m ス ラ イ ド : SCS13 その他必要なもの : 1 式		
特 記 仕 様	既設中継ポンプ施設における水中ポンプの交換 着脱装置既設利用 既設型番 : 新明和工業 CVL501-S3P50		

番 号	P - 4	数 量	2 基
機 器 名 称	中 継 ポ ン プ		
準 拠 規 格	日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（Ⅱ-1-2-5）		
仕 格 様 規 格 等	型 式 : 水中渦流式汚水汚物ポンプ 電 動 機 : 水中型 能 力 : $0.018 \text{ m}^3/\text{分} \times 15.62 \text{ m}$ 参考口径・動力 : $\phi 65 \text{ mm} \times 3.7 \text{ kW}$		
主要部材質	ケーシング : FC 200 羽 根 車 : FC 200 シ ャ フ ト : SUS 420J2又はSUS 403		
付 属 品	吊 上 チ ェ ー ン : SUS 304 6 m 水 中 ケ ー ブ ル : 14 m ス ラ イ ド : SCS13 その他必要なもの : 1 式		
特 記 仕 様	既設中継ポンプ施設における水中ポンプの交換 着脱装置既設利用 既設型番 : 新明和工業 CVS80-S3P65		

特記仕様書

番 号	P - 5	数 量	2 基
機 器 名 称	中 継 ポ ン プ		
準 拠 規 格	日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（Ⅱ-1-2-5）		
仕 格 様 規 格 等	型 式 : 水中渦流式汚水汚物ポンプ 電 動 機 : 水中型 能 力 : $0.005 \text{ m}^3/\text{分} \times 9.32 \text{ m}$ 参考口径・動力 : $\phi 65 \text{ mm} \times 1.5 \text{ kW}$		
主要部材質	ケーシング : FC 200 羽 根 車 : FC 200 シ ャ フ ト : SUS 420J2又はSUS 403		
付 属 品	吊 上 チ ェ ー ン : SUS 304 6 m 水 中 ケ ー ブ ル : 11 m ス ラ イ ド : SCS13 その他必要なもの : 1 式		
特 記 仕 様	既設中継ポンプ施設における水中ポンプの交換 着脱装置既設利用 既設型番 : 新明和工業 CVL651-S3P65		

番 号	P - 6	数 量	2 基
機 器 名 称	中 継 ポ ン プ		
準 拠 規 格	日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（Ⅱ-1-2-5）		
仕 格 様 規 格 等	型 式 : 水中渦流式汚水汚物ポンプ 電 動 機 : 水中型 能 力 : $0.003 \text{ m}^3/\text{分} \times 3.76 \text{ m}$ 参考口径・動力 : $\phi 50 \text{ mm} \times 0.4 \text{ kW}$		
主要部材質	ケーシング : FC 200 羽 根 車 : FC 200 シ ャ フ ト : SUS 420J2又はSUS 403		
付 属 品	吊 上 チ ェ ー ン : SUS 304 6 m 水 中 ケ ー ブ ル : 10 m ス ラ イ ド : SCS13 その他必要なもの : 1 式		
特 記 仕 様	既設中継ポンプ施設における水中ポンプの交換 着脱装置既設利用 既設型番 : 新明和工業 CVL501-S3P50		

特記仕様書

番 号	P - 7	数 量	2 基
機 器 名 称	中 継 ポ ン プ		
準 拠 規 格	日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（Ⅱ-1-2-5）		
仕 様 規 格 等	型 式 : 水中渦流式汚水汚物ポンプ 電 動 機 : 水中型 能 力 : $0.022 \text{ m}^3/\text{分} \times 6.27 \text{ m}$ 参考口径・動力 : $\phi 65 \text{ mm} \times 1.5 \text{ kW}$		
主要部材質	ケーシング : FC 200 羽 根 車 : FC 200 シ ャ フ ト : SUS 420J2又はSUS 403		
付 属 品	吊 上 チ ェ ー ン : SUS 304 6 m 水 中 ケ ー ブ ル : 8 m ス ラ イ ド : SCS13 その他必要なもの : 1 式		
特 記 仕 様	既設中継ポンプ施設における水中ポンプの交換 着脱装置既設利用 既設型番 : 新明和工業 CVL651-S3P65		

番 号	P - 10	数 量	2 基
機 器 名 称	中 継 ポ ン プ		
準 拠 規 格	日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（Ⅱ-1-2-5）		
仕 様 規 格 等	型 式 : 水中渦流式汚水汚物ポンプ 電 動 機 : 水中型 能 力 : $0.002 \text{ m}^3/\text{分} \times 2.68 \text{ m}$ 参考口径・動力 : $\phi 50 \text{ mm} \times 0.4 \text{ kW}$		
主要部材質	ケーシング : FC 200 羽 根 車 : FC 200 シ ャ フ ト : SUS 420J2又はSUS 403		
付 属 品	吊 上 チ ェ ー ン : SUS 304 6 m 水 中 ケ ー ブ ル : 10 m ス ラ イ ド : SCS13 その他必要なもの : 1 式		
特 記 仕 様	既設中継ポンプ施設における水中ポンプの交換 着脱装置既設利用 既設型番 : 新明和工業 CVL501-S3P50		

特記仕様書

番 号	P - 12	数 量	2 基
機 器 名 称	中 継 ポ ン プ		
準 拠 規 格	日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（Ⅱ-1-2-5）		
仕 様 規 格 等	型 式 : 水中渦流式汚水汚物ポンプ 電 動 機 : 水中型 能 力 : $0.003 \text{ m}^3/\text{分} \times 4.04 \text{ m}$ 参考口径・動力 : $\phi 50 \text{ mm} \times 0.4 \text{ kW}$		
主要部材質	ケーシング : FC 200 羽 根 車 : FC 200 シ ャ フ ト : SUS 420J2又はSUS 403		
付 属 品	吊 上 チ ェ ー ン : SUS 304 6 m 水 中 ケ ー ブ ル : 11 m ス ラ イ ド : SCS13 その他必要なもの : 1 式		
特 記 仕 様	既設中継ポンプ施設における水中ポンプの交換 着脱装置既設利用 既設型番 : 新明和工業 CVL501-S3P50		

番 号	P - 13	数 量	1 基
機 器 名 称	中 継 ポ ン プ		
準 拠 規 格	日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（Ⅱ-1-2-5）		
仕 様 規 格 等	型 式 : 水中渦流式汚水汚物ポンプ 電 動 機 : 水中型 能 力 : $0.035 \text{ m}^3/\text{分} \times 3.63 \text{ m}$ 参考口径・動力 : $\phi 50 \text{ mm} \times 0.4 \text{ kW}$		
主要部材質	ケーシング : FC 200 羽 根 車 : FC 200 シ ャ フ ト : SUS 420J2又はSUS 403		
付 属 品	吊 上 チ ェ ー ン : SUS 304 6 m 水 中 ケ ー ブ ル : 12 m ス ラ イ ド : SCS13 その他必要なもの : 1 式		
特 記 仕 様	既設中継ポンプ施設における水中ポンプの交換 着脱装置既設利用 既設型番 : 新明和工業 CVL501-S3P50		

特記仕様書

番 号	P - 18	数 量	2 基
機 器 名 称	中 継 ポ ン プ		
準 拠 規 格	日本農業集落排水協会型施設機器等標準仕様（Ⅱ-1-2-5）		
仕 様 規 格 等	型 式 : 水中渦流式汚水汚物ポンプ 電 動 機 : 水中型 能 力 : $0.054 \text{ m}^3/\text{分} \times 3.04 \text{ m}$ 参考口径・動力 : $\phi 50 \text{ mm} \times 0.4 \text{ kW}$		
主要部材質	ケーシング : FC 200 羽 根 車 : FC 200 シ ャ フ ト : SUS 420J2又はSUS 403		
付 属 品	吊 上 チ ェ ー ン : SUS 304 6 m 水 中 ケ ー ブ ル : 10 m ス ラ イ ド : SCS13 その他必要なもの : 1 式		
特 記 仕 様	既設中継ポンプ施設における水中ポンプの交換 着脱装置既設利用 既設型番 : 新明和工業 CVL501-S3P50		

薦原地区第1中継ポンプ場ほかポンプ取替更新工事 設計書

[illegible]

中継ポンプ施設工事 工事価格明細書 (補助)

[illegible]

機 械 設 備 工 事 工 事 價 格 明 細 書 (補 助)

[illegible]

機械設備据付工事 直接工事費明細書 (補助)

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水中渦流式汚水汚物ポンプ	中継ポンプP-1 φ50×0.4kWQ=0.12m3/分	台	2					WYB00002	
水中渦流式汚水汚物ポンプ	中継ポンプP-2 φ65×2.2kWQ=0.125m3/分	台	2					WYB00003	
水中渦流式汚水汚物ポンプ	中継ポンプP-3 φ50×0.75kWQ=0.005m3/分	台	2					WYB00004	
水中渦流式汚水汚物ポンプ	中継ポンプP-4 φ65×3.7kWQ=0.018m3/分	台	2					WYB00005	
水中渦流式汚水汚物ポンプ	中継ポンプP-5 φ65×1.5kWQ=0.005m3/分	台	2					WYB00006	
水中渦流式汚水汚物ポンプ	中継ポンプP-7 φ65×1.5kWQ=0.022m3/分	台	2					WYB00007	

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第1号内訳書		機器費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
水中渦流式汚水汚物ポンプ	中継ポンプP-12 φ50×0.4kWQ=0.003m3/分	台	2					WYB00008	
水中渦流式汚水汚物ポンプ	中継ポンプP-13 φ50×0.4kWQ=0.035m3/分	台	1					WYB00009	
水中渦流式汚水汚物ポンプ	中継ポンプP-18 φ50×0.4kWQ=0.054m3/分	台	2					WYB00010	
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第2号内訳書		配管材料費					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304 10S 65A	m	1.9					WYB00011	
配管用ステンレス鋼鋼管	SUS304 10S 80A	m	0.7					WYB00012	
補助材料	125%	式	1					WYB00013	
逆止弁	JIS 10K SCS フランジ 65A	個	2					WYB00014	
ボール弁	同上	個	2					WYB00015	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第3号内訳書		労務費(一般労務)					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制		令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
普通作業員		人	0.26					R0102 撤去	
設備機械工		人	2.42					R0301 撤去	
普通作業員		人	0.67					R0102 据付	
配管工		人	0.58					R0136 撤去	
配管工		人	1.88					R0136 据付	
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第4号内訳書	労務費(機械設備据付労務)						単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	5.94					R0303
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第5号内訳書	輸送費						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		新設ポンプ 水中ポンプφ400未満	式	1					WYB00001
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：D ID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） DID無＝6.0km以下：	t	0.68					CB010410
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸		トラック機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	0.68					CB010420
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第6号内訳書	安全費						単価適用年月日 歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A			人	9					R0803
交通誘導警備員B			人	9					R0804
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

電氣設備工事 工事価格明細書 (補助)

[illegible]

電氣設備据付工事 工事価格明細書 (補助)

[illegible][illegible]

一式当たり内訳書

第7号内訳書	労務費(一般労務)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
電工			人	5.34				R0201 撤去
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第8号内訳書	労務費(電気設備据付労務)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
電工			人	10.67				R0201
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

中継ポンプ施設工事 工事価格明細書 (非補助)

[illegible]

機械設備工事 工事価格明細書 (非補助)

[illegible]

機械設備据付工事 直接工事費明細書 (非補助)

[illegible]

一式当たり内訳書

第1号内訳書	機器費						単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水中渦流式汚水汚物ポンプ	中継ポンプP-6 φ 50×0.4kWQ=0.003m3/分	台	2					WYB00017
水中渦流式汚水汚物ポンプ	中継ポンプP-10 φ 50×0.4kWQ=0.002m3/分	台	2					WYB00018
合 計								

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	労務費(一般労務)						単価適用年月日	令和 6年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日	
							労務調整-超過-規制		1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
普通作業員			人	0.04					R0102 撤去
設備機械工			人	0.44					R0301 撤去
普通作業員			人	0.12					R0102 据付
合 計									

上段から 既契約数量/出来高数量/出来高累計/前回残工事/今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第3号内訳書	労務費(機械設備据付労務)						単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械設備据付工		人	1.04					R0303
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第4号内訳書	輸送費						単価適用年月日	令和 6年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日	
		労務調整-超過-規制						1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費		新設ポンプ 水中ポンプφ400未満	式	1					WYB00016
現場発生品及び支給品運搬		トラッカ機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：D ID区間の有無＝無し：片道運搬距離（km） DID無＝6.0km以下：	t	0.11					CB010410 単-1号
現場発生品及び支給品積込 ・荷卸		トラッカ機種＝クレーン装置付2t級、吊能力2.9t：	t	0.11					CB010420 単-2号
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第5号内訳書	安全費						単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A		人	2					R0803
交通誘導警備員B		人	2					R0804
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

電 氣 設 備 工 事 工 事 價 格 明 細 書 (非 補 助)

[illegible]

電氣設備据付工事 工事価格明細書 (非補助)

[illegible]

電氣設備据付工事 直接工事費明細書 (非補助)

[illegible]

一式当たり内訳書

第6号内訳書	労務費(一般労務)						単価適用年月日	令和 6年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日	
		労務調整-超過-規制						1.000-00000020	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工			人	1.1					R0201 撤去
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事


名張市

一式当たり内訳書

第7号内訳書	労務費(電気設備据付労務)						単価適用年月日	令和 6年 8月 1日	
							歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日	
労務調整-超過-規制									1.000-00000020
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工			人	2.2					R0201
合 計									

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事


名張市

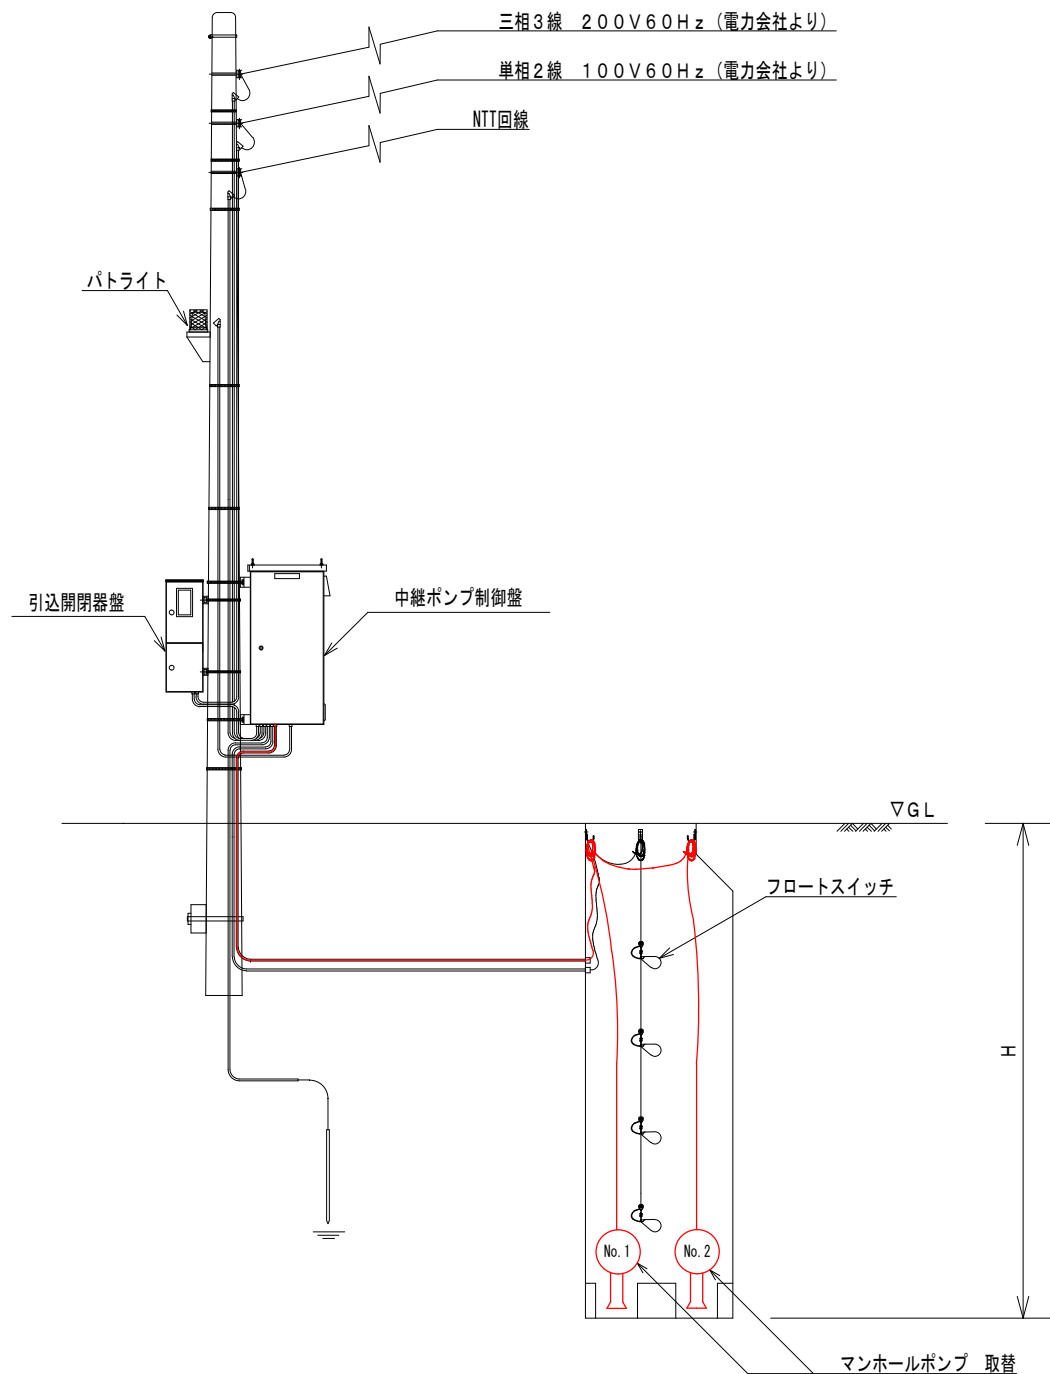


中継ポンプ場番号	取替対象機器	マンホールポンプから中継ポンプ盤までのケーブル長(m)	マンホール深さH (m)
第1中継ポンプ場	No. 1ポンプ及びNo. 2ポンプ	1 2	3. 6 7
第2中継ポンプ場	No. 1ポンプ及びNo. 2ポンプ	1 2	2. 6 6
第3中継ポンプ場	No. 1ポンプ及びNo. 2ポンプ	1 3	2. 3 6
第4中継ポンプ場	No. 1ポンプ及びNo. 2ポンプ	1 4	2. 0 3
第5中継ポンプ場	No. 1ポンプ及びNo. 2ポンプ	1 1	2. 0 3
第6中継ポンプ場	No. 1ポンプ及びNo. 2ポンプ	1 0	2. 0 1
第7中継ポンプ場	No. 1ポンプ及びNo. 2ポンプ	8	2. 1 8
第10中継ポンプ場	No. 1ポンプ及びNo. 2ポンプ	1 0	2. 3 3
第12中継ポンプ場	No. 1ポンプ及びNo. 2ポンプ	1 1	2. 9 4
第13中継ポンプ場	No. 2ポンプ	1 2	2. 2 4
第18中継ポンプ場	No. 1ポンプ及びNo. 2ポンプ	1 0	3. 2 3

マンホールポンプの取替
マンホールポンプから中継ポンプ盤までのケーブル敷設替え
付属品取替：スライド、ポンプ吊上用チェーン、ベルマウス
既設流用：ガイドホルダー及びコネクション
第4中継ポンプ場のみ槽内圧送管及び弁類取替（詳細は図面番号2/2を参照）


事業名	団体宮農業集落排水整備促進事業[名張市第2期地区]		
工事名	薦原地区第1中継ポンプ場ほか ポンプ取替更新工事		
施行箇所名	名張市 薦生ほか 地内		
図面の種類	中継ポンプ施設図		
縮尺	S=NON	図面番号	1 / 2
名 張 市			

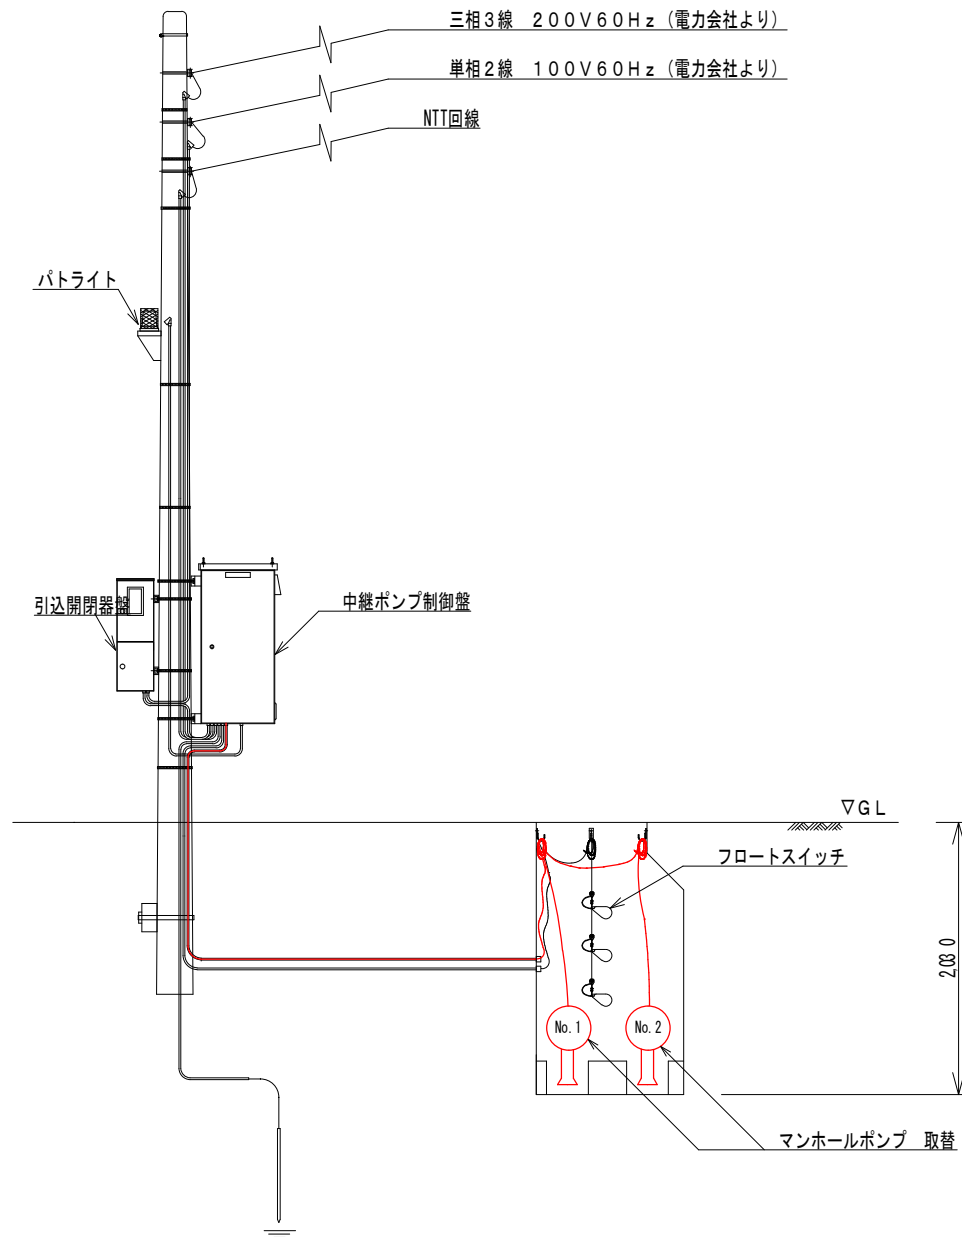


薦原地区第4中継ポンプ場 平面図

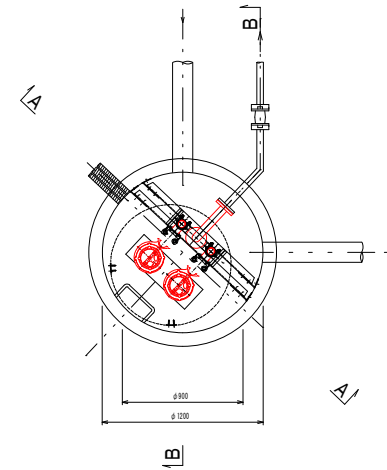

A-A断面図

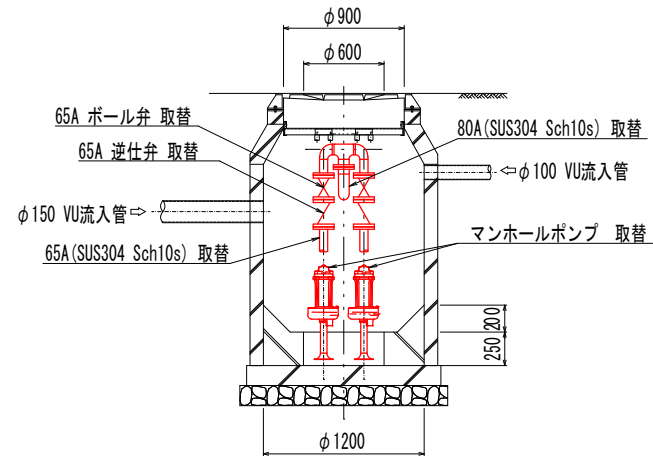

B-B断面図

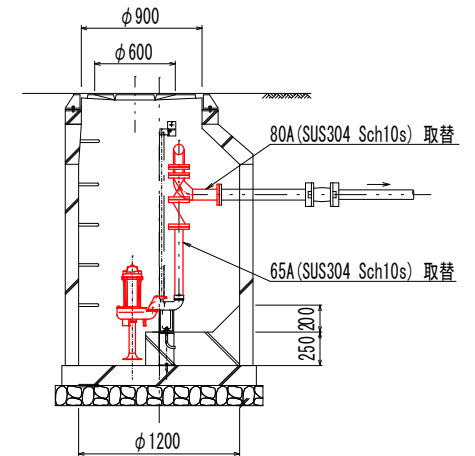

事業名	団体営農業集落排水整備促進事業(名張市第2期地区)		
工事名	薦原地区第1中継ポンプ場ほか ポンプ取替更新工事		
施行箇所名	名張市 薦生ほか 地内		
図面の種類	第4中継ポンプ施設詳細図		
縮尺	S-NON	図面番号	2 / 2
名 張 市			