

令和 5 年度()第 号

事業名 :

工事名 : 下水道管内検査カメラ購入

仕 様 書

事業主体 名張市 (上下水道事業)

施行主体 名張市 (上下水道事業)

設 計 概 要 書

施行場所

名張市

下比奈知

地内

設計金額

一 金

円

(内消費税

円)

工期

日間


(令和6年2月29日 迄)

事業量

工事の概要 (摘要)

下水道管内検査カメラ 1台

1:5000

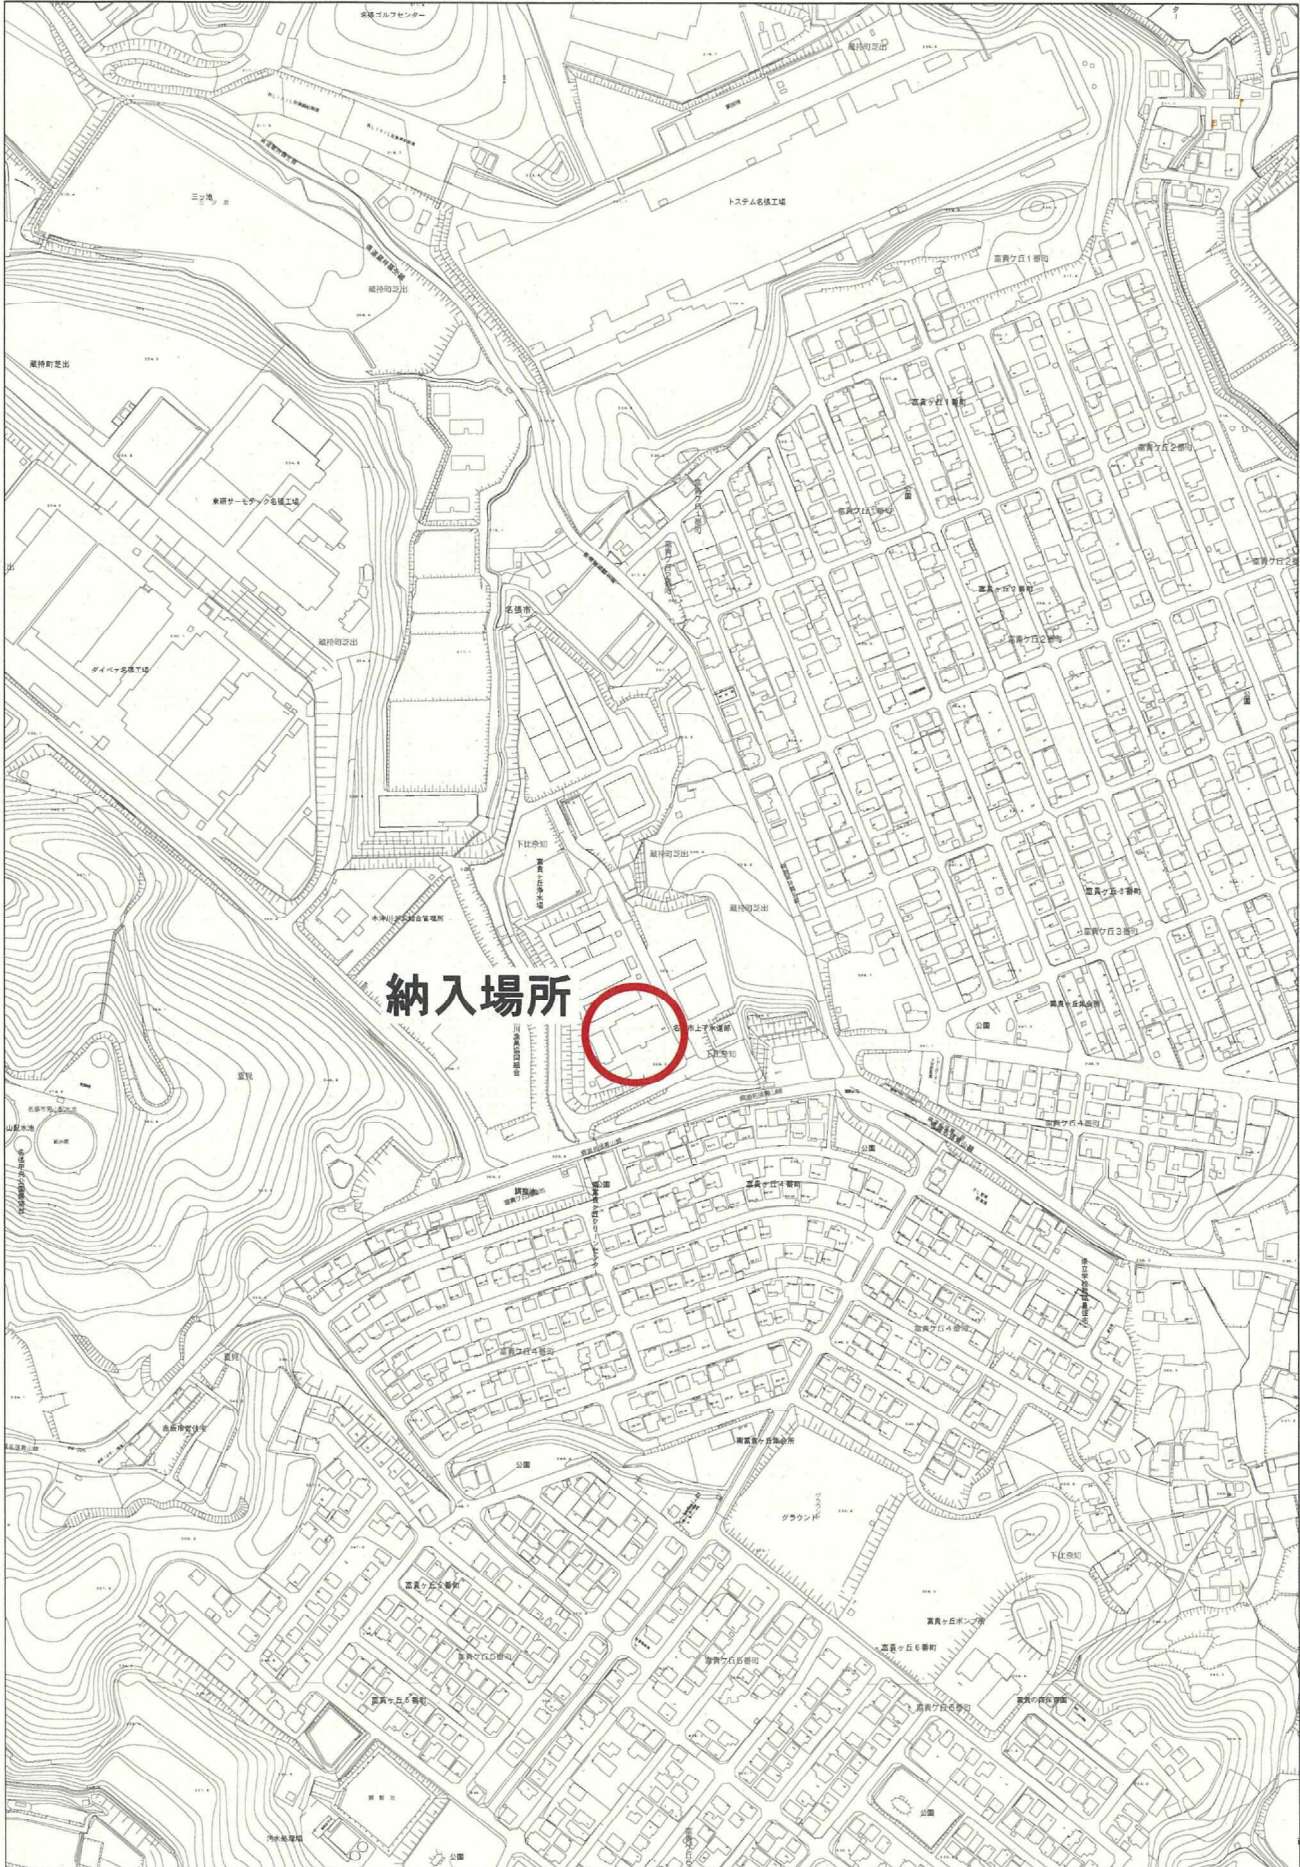

納入場所



名張市上下水道部



この地図は配管の概略を表示したものです。計画等に当たっては現地での確認調査が必要です。

下水道管内検査カメラ購入仕様書

1. 適用範囲

本仕様書は、名張市上下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「発注者」という）が発注する「下水道管内検査カメラ購入」に関し、発注者及び受注者が遵守すべき事項を示すものである。

2. 納入場所

三重県名張市下比奈知 2820 番地

3. 納入期限

納入期限は、令和 6 年 2 月 29 日とする。

4. 購入機器の仕様

詳細な機器の仕様は、次のとおりとする。

参考型番：株式会社カンツール TRS3030A

No.	項目	仕様
1	カメラヘッド	1. カメラヘッド径 30mm 以下 2. レンズ F2.8 以下 3. 広角レンズ（気中画角 160°、水中画角 96° 以上） 4. 自動水平機能付き 5. 完全防水 IP68 6. 耐水圧 0.1MPa（10m 防水） 7. 1/4 型 30 万画素以上 8. 照明 白色 LED
2	画像記録装置	1. 7 型タッチパネル付き TFT LCD モジュール 2. 動画及び静止画の保存が可能なこと 3. 動画撮影中に静止画記録が可能なこと 4. 画面上にケーブル長の表示が可能なこと 5. 保存媒体 SDHC カード 6. GPS により位置情報を動画、静止画への記録が可能なこと 7. 無線 LAN を用いて携帯端末で映像確認・本体操作が可能なこと
3	ケーブル	1. ケーブル延長 30m 以上

		<ul style="list-style-type: none"> 2. ケーブル径 8.8mm 以上 3. 取付管等への挿入が容易になるようケーブルガイド、押し込みガイドが装着されていること
4	システム本体	<ul style="list-style-type: none"> 1. システム一式を人力で移動することが可能なもの
5	電源	<ul style="list-style-type: none"> 1. AC100V 及びリチウムイオンバッテリー 2. 発電機で使用できるもの
6	付属品	<ul style="list-style-type: none"> 1. AC100V 用電源ケーブル×1 2. SDHC カード (32GB/CLASS10) ×1 3. φ90mm 専用スキッド
7	その他 (保守等)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 保守サービス (年 1 回の無償点検、調整及びカメラヘッド清掃を含む) が付属していること 2. 上記点検、調整、カメラヘッド清掃及び修理の際は、1 週間以内に代替機を提供すること 3. 新品であること

5. その他

(1) 納入機器の性能及びシステム構成の確認書類

入札参加申請書の提出前に別紙「納入予定品届出書」を下水道維持室まで持参又は FAX(0595-64-2040)し、仕様書の条件を満たすものとして承認を得ること。なお、承認を受けた届出書の写しを入札参加申請書に添付すること。

(2) その他の事項

この仕様書に定めない事項及び疑義の生じた事項については、双方協議の上決定するものとする

内訳書

件名	下水道管内検査カメラ購入					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下水道管内検査カメラ		個	1			
小計						
消費税及び地方消費税		%	10			
合計						