

仕様書

(番 号)

令和6年度 () 第 公処薬2 号

(件 名)

中央浄化センターポリ塩化アルミニウム単価契約

(場 所)

名張市 蔵持町里 地内

(履行期間)

令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日

(金 額)

品 名	単 価(円/10kg)	予定数量(×10kg)	金 額 (円)	摘 要
ポリ塩化アルミニウム (PAC)		17,600		
消費税相当額				
合 計				

汚水処理施設 水処理用凝集剤

1) 品名

ポリ塩化アルミニウム (PAC)

2) 品質

JIS K 1475 又は、JWWA K 154 の基準に適合すること。

基礎的性状

外観	無色～黄味がかかった薄い褐色の透明な液体
比重 (20℃)	1.19 以上
酸化アルミニウム (Al ₂ O ₃)	10.0～11.0%
塩基度	45～65%
pH 値	3.5～5.0
硫酸イオン (SO ₄ ²⁻)	3.5 以下

3) 年間予定使用量

約 176,000 kg

4) 納入期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

5) 納入場所


名張市中央浄化センター

名張市蔵持町里2835-5

6) 納入条件

発注者の指定する日時に指定数量をタンクローリ (5 t 以上) で納入すること。1回の発注につき、数量は約8,000 kg～約8,500 kgの予定である。また納入時には、品質証明書等を提出すること。

一般平面図
S=1:500

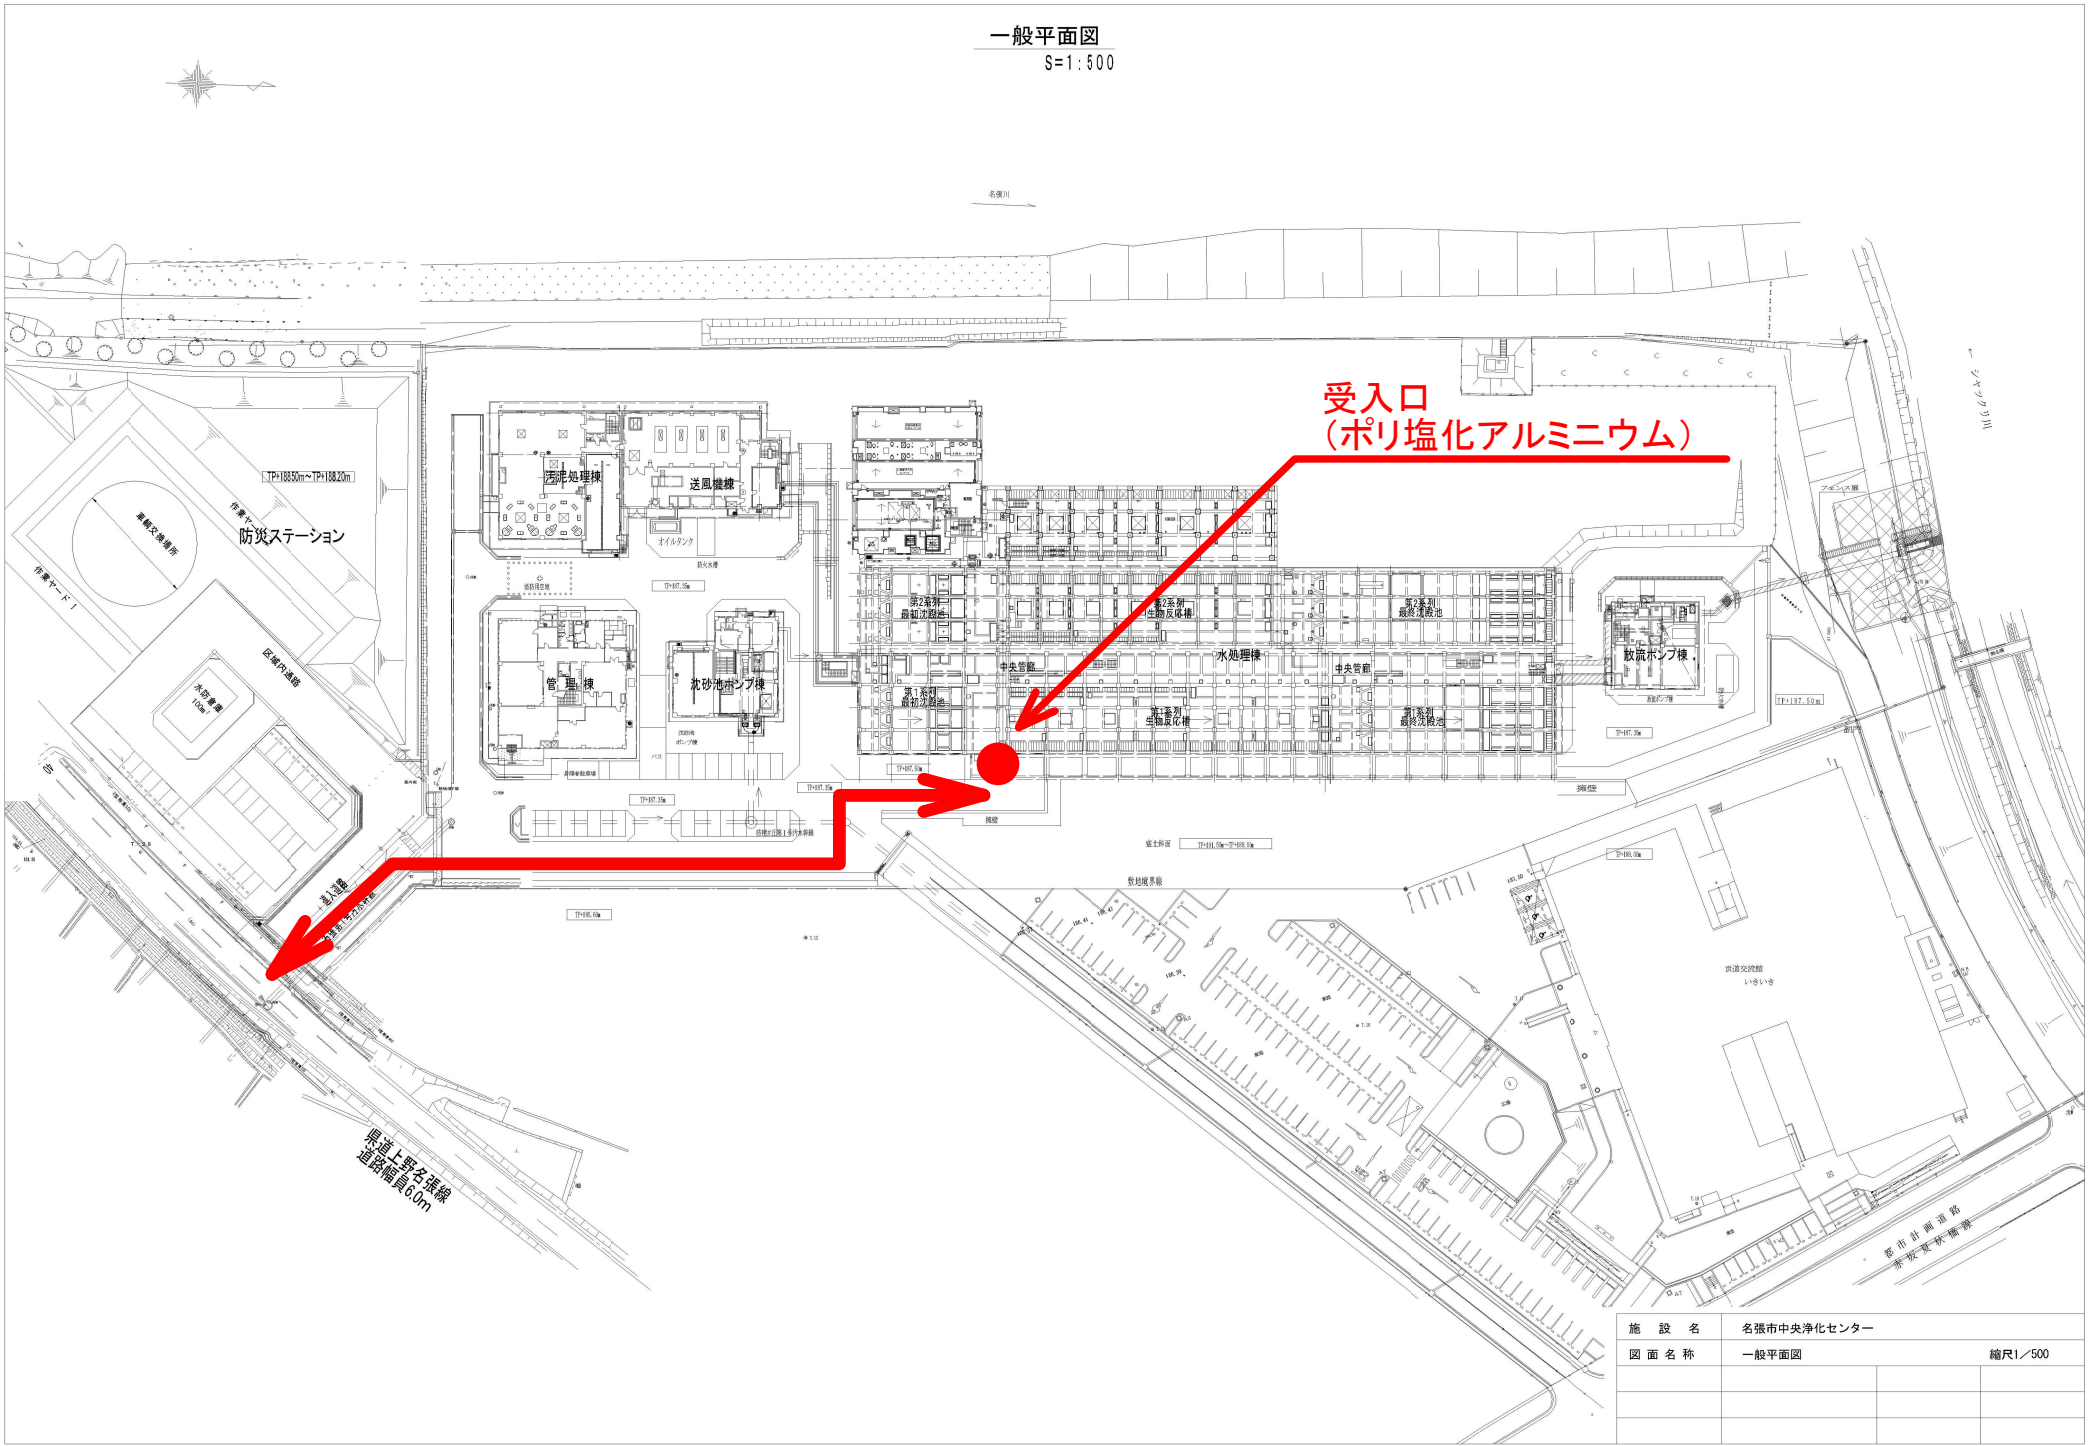

3 / 3

施設名	名張市中央浄化センター	
図面名称	一般平面図	縮尺1/500