

12. 電気・ガス・水道

97. 電灯、電力需要口数

単位:口

年次	電 灯					電 力		
	計	定額電灯	従量電灯A・B	従量電灯C	その他	計	低圧電力	その他
平成20年	57,083	983	35,503	3,725	16,872	X	3,985	2,557
21	57,303	996	34,982	3,702	17,623	X	3,901	2,388
22	57,723	1,004	34,726	3,685	18,308	X	3,813	2,274
23	58,197	977	34,788	3,678	18,754	X	3,751	2,190
24	58,418	986	34,442	3,655	19,335	X	3,707	2,104

※1.電灯のその他は農事用電灯、公衆街路灯電灯など。
 ※2.電力のその他は農事用電力、深夜電力など。

資料:中部電力株式会社(名張ステーション管内)

98. 電灯、電力使用量

単位:MWh

年次	電 灯					電 力		
	計	定額電灯	従量電灯A・B	従量電灯C	その他	計	低圧電力	その他
平成20年	205,927	418	128,657	36,676	40,176	408,664	21,283	12,928
21	205,714	422	124,041	35,388	45,863	391,346	21,037	11,742
22	219,270	422	129,413	36,480	52,955	423,592	21,533	11,111
23	212,218	418	121,954	34,313	55,533	435,042	20,334	10,476
24	208,914	417	117,605	33,173	57,719	430,066	19,620	9,737


※1.電灯のその他は農事用電灯、公衆街路灯電灯など。
 ※2.電力のその他は農事用電力、深夜電力など。
 ※3.電力の計には業務用電力、高圧電力、大口電力を含む。

資料:中部電力株式会社(名張ステーション管内)

99. 市内の電灯、電力の需要口数及び使用量

年次	電 灯		電 力
	需要口数(口)	使用量(MW h)	使用量(MW h)
平成20年	47,293	175,214	371,737
21	47,511	175,331	353,507
22	47,880	187,445	383,386
23	48,397	181,577	390,692
24	48,564	178,989	382,236

資料：中部電力株式会社(名張市内分)

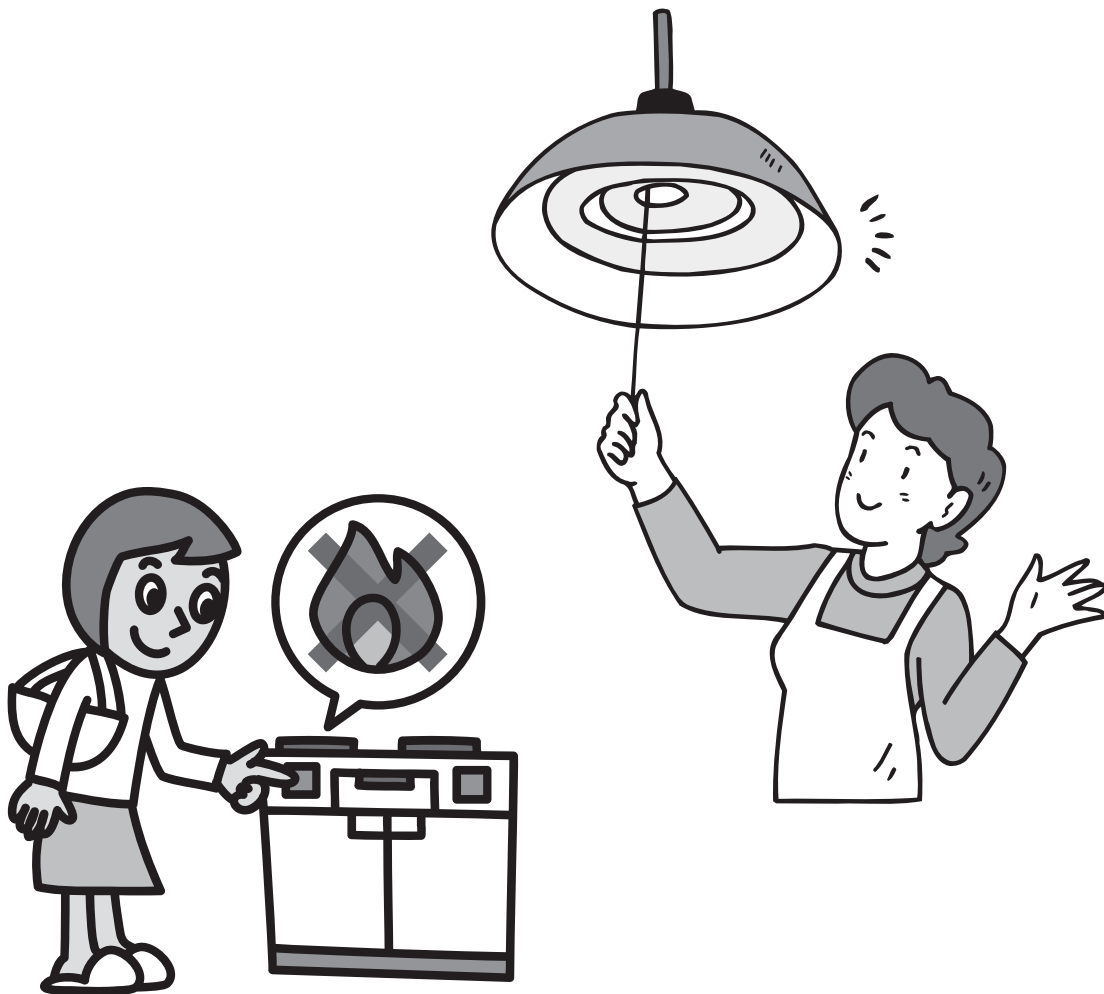

100. 都市ガス供給状況

(単位:千m³)

用途別		年次	平成20年	21	22	23	24	25
家庭用	需要戸数		14,292	14,082	13,970	14,003	13,878	13,843
	供給量		6,855	6,597	6,468	6,450	6,349	6,139
商業用	需要戸数		422	422	419	422	428	426
	供給量		1,153	1,063	1,077	1,049	1,166	1,403
工業用	需要戸数		31	35	36	37	36	37
	供給量		14,962	12,009	13,794	12,176	12,330	12,602
その他	需要戸数		220	221	218	224	230	230
	供給量		1,712	1,639	1,737	1,764	1,835	1,844
合計	需要戸数		14,965	14,760	14,643	14,686	14,572	14,536
	供給量		24,682	21,308	23,075	21,439	21,680	21,988

※1. 需要戸数は各年12月31日現在。

資料: 名張近鉄ガス株式会社

101. 簡易ガス供給状況

(単位:m³)


用途別		年次	平成20年	21	22	23	24	25
家庭用	需要戸数		6,003	5,881	5,758	5,690	5,633	5,594
	供給量		1,214,619	1,156,990	1,127,054	1,122,140	1,102,059	1,042,969
商業用	需要戸数		32	30	32	29	33	29
	供給量		9,063	6,740	6,994	6,782	6,464	6,682
工業用	需要戸数		—	—	—	1	1	1
	供給量		—	—	—	425	349	78
その他	需要戸数		24	25	24	29	28	30
	供給量		22,047	19,264	19,432	18,526	20,762	19,857
合計	需要戸数		6,059	5,936	5,814	5,749	5,695	5,654
	供給量		1,245,729	1,182,994	1,153,480	1,147,873	1,129,634	1,069,586

※1. 熱量は1 m³あたり24,000kcal。

※2. 需要戸数は各年12月31日現在。

資料: 名張近鉄ガス株式会社
上野ガス株式会社

<図35> 都市ガスの供給状況

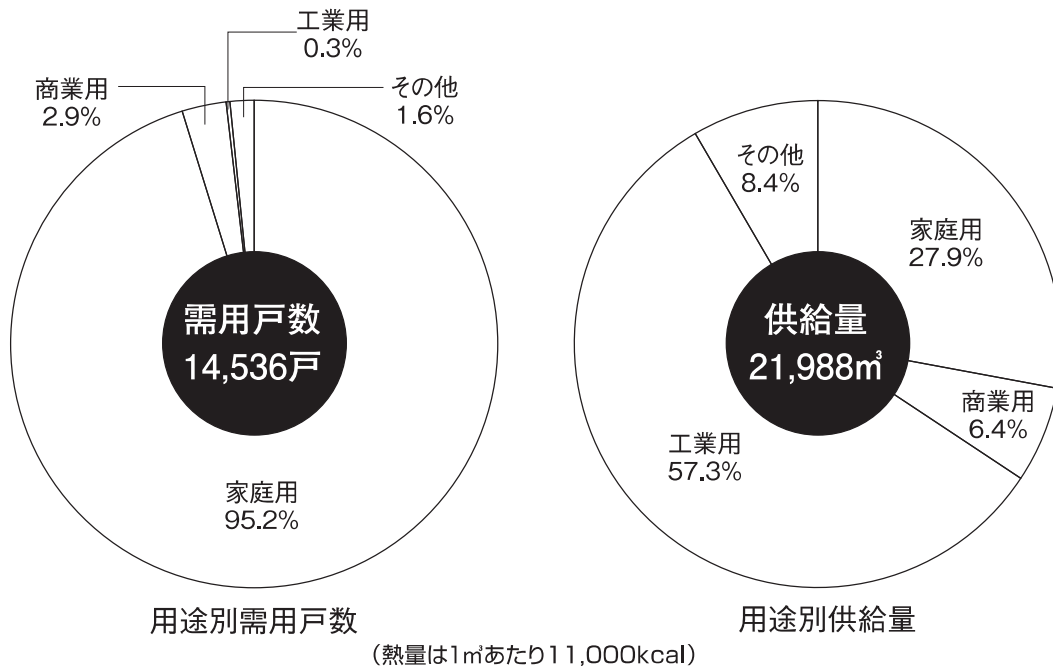

102. 都市ガス導管延長状況

各年度末現在(単位:m)

管別	年度	平成20年度	21	22	23	24
総延長		317,652	317,970	318,026	318,209	318,179
導管別	本管(75m以上)	189,131	189,421	189,428	189,925	189,988
	支管(75m未満)	128,521	128,549	128,598	128,284	128,191
ガス管種別	鑄鉄管	123,081	123,009	122,272	121,843	121,407
	鋼管	125,693	124,486	120,008	116,840	114,269
	塩ビ管	1,297	0	0	0	0
	PE管	67,581	70,475	75,746	79,526	82,503

資料: 名張近鉄ガス株式会社

103. 簡易ガス導管延長状況

平成25年3月31日現在(単位:m)

管別	地点群	つつじが丘	すずらん台	うぐいす台	すみれが丘	藤が丘	富貴ヶ丘	南百合が丘	南西原	新川	雇用促進	美旗駅前団地	合計
総延長		47,146	23,014	3,086	1,266	2,401	8,465	2,414	3,743	3,144	-	2,413	97,092
導管別	本管(鑄鉄管)	11,581	1,284	664	0	0	0	0	0	0	-	0	13,529
	支管(鋼管)	20,117	2,499	1,405	1,266	2,401	8,111	4	3,573	0	-	1,200	40,576
導管種別	PE管	15,448	19,231	1,017	0	0	354	2,410	170	3,144	-	1,213	42,987

資料: 名張近鉄ガス株式会社
上野ガス株式会社

104. 水道普及状況

平成25年3月31日現在

行政区域内 人口(A)	総数		上水道		簡易水道		専用水道		飲料水供給施設		普及率(%) (B)÷(A)×100
	個所数	給水人口 (B)	個所数	給水人口	個所数	給水人口	個所数	給水人口	個所数	給水人口	
81,760	5	81,686	1	81,600	0	0	2	0	2	86	99.9

※1.行政区域内人口(A)は、水道基本台帳年報による。

資料：上下水道部

105. 上水道配水状況

各年度末現在

年度	年間総配水量(千m ³)	1日最大配水量(m ³)	施設能力(m ³ /日)	給水人口(人)	普及率(%)
平成20年	11,400	36,067	50,000	81,480	99.2
21	11,034	34,938	50,000	81,199	99.2
22	11,018	33,703	50,000	82,097	99.8
23	10,954	33,837	50,000	81,967	99.8
24	10,659	33,192	50,000	81,600	99.9

※1.普及率 = $\frac{\text{給水人口}}{\text{給水区域内人口}} \times 100$

資料：上下水道部

106. 上水道用途別使用量状況

平成24年度

区分	合計	家事用	業務用	浴場用	臨時用
使用量(千m ³)	9,790	7,582	2,202	1	5
構成比(%)	100%	77.4%	22.5%	0.0%	0.1%

資料：上下水道部

<図36> 上水道用途別使用量状況

