

12. 電気・ガス・水道

96. 電灯、電力需要口数

単位:口

年次	電 灯					電 力		
	計	定額電灯	従量電灯A・B	従量電灯C	その他	計	低圧電力	その他
平成23年	58,197	977	34,788	3,678	18,754	X	3,751	2,190
24	58,418	986	34,442	3,655	19,335	X	3,707	2,104
25	58,885	1,080	34,246	3,640	19,919	X	3,659	2,014
26	59,256	1,196	33,989	3,621	20,450	X	3,607	1,902
27	59,728	1,336	33,825	3,563	21,004	X	3,592	1,899

※1.電灯のその他は農事用電灯、公衆街路灯電灯など。

※2.電力のその他は農事用電力、深夜電力など。

資料:中部電力株式会社(名張ステーション管内)

97. 電灯、電力使用量

単位:MWh

年次	電 灯					電 力		
	計	定額電灯	従量電灯A・B	従量電灯C	その他	計	低圧電力	その他
平成23年	212,218	418	121,954	34,313	55,533	435,042	20,334	10,476
24	208,914	417	117,605	33,173	57,719	430,066	19,620	9,737
25	207,690	478	114,881	32,348	59,983	439,188	19,560	9,053
26	199,757	564	108,178	30,604	60,411	428,786	18,469	8,414
27	192,948	702	103,039	29,447	59,760	412,929	17,847	7,649

※1.電灯のその他は農事用電灯、公衆街路灯電灯など。

※2.電力のその他は農事用電力、深夜電力など。


※3.電力の計には業務用電力、高圧電力、大口電力を含む。

資料:中部電力株式会社(名張ステーション管内)

98. 市内の電灯、電力の需要口数及び使用量

年次	電 灯		電 力
	需要口数(口)	使用量(MW h)	使用量(MW h)
平成23年	48,397	181,577	390,692
24	48,564	178,989	382,236
25	49,017	177,924	390,718
26	48,812	170,555	380,387
27	49,274	163,631	365,575

資料：中部電力株式会社(名張市内分)

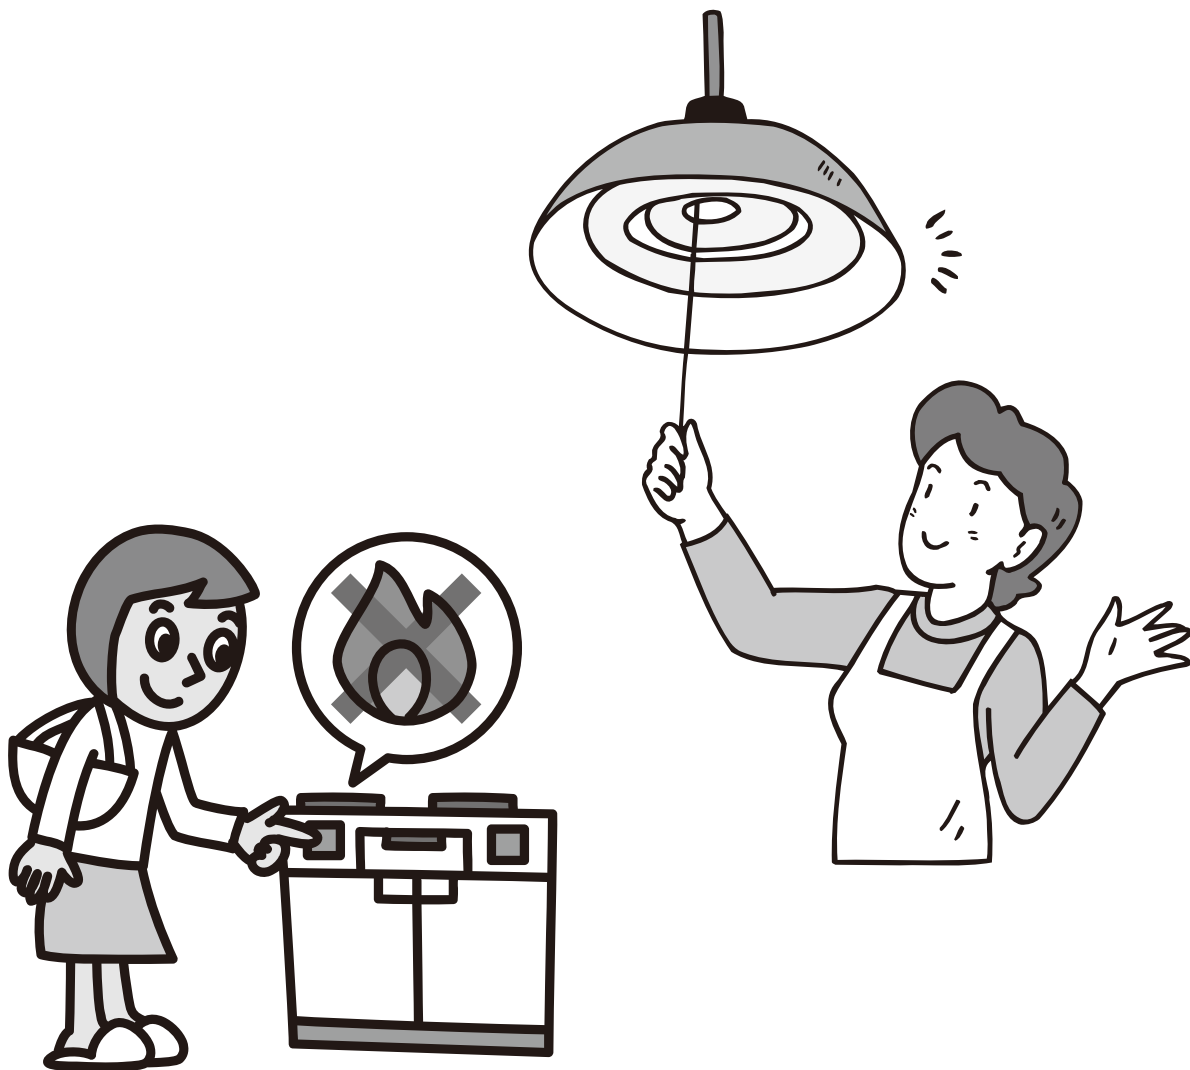

99. 都市ガス供給状況

(単位:千㎡)

用途別		年次	平成24年	25	26	27	28
家庭用	需要戸数		13,878	13,843	13,758	13,722	13,694
	供給量		6,349	6,139	6,063	5,870	5,564
商業用	需要戸数		428	426	419	411	411
	供給量		1,166	1,403	1,359	1,313	1,316
工業用	需要戸数		36	37	38	39	40
	供給量		12,330	12,602	13,264	14,246	14,846
その他	需要戸数		230	230	228	228	222
	供給量		1,835	1,844	1,799	1,711	1,705
合計	需要戸数		14,572	14,536	14,443	14,400	14,367
	供給量		21,680	21,988	22,485	23,140	23,431

※1. 熱量は平成24年度までは1㎡あたり11,000kcalであり、平成25年度から
熱量変更したことにより1㎡あたり10,750kcalとなります。

資料: 名張近鉄ガス株式会社

※2. 需要戸数は各年12月31日現在。

※3. 表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

100. 簡易ガス供給状況

(単位:㎡)

用途別		年次	平成22年	23	24	25	26	27	28
家庭用	需要戸数		5,758	5,690	5,633	5,594	5,522	5,470	5,422
	供給量		1,127,054	1,122,140	1,102,059	1,042,969	1,025,130	979,543	925,163
商業用	需要戸数		32	29	33	29	28	28	30
	供給量		6,994	6,782	6,464	6,682	6,693	6,950	7,145
工業用	需要戸数		-	1	1	1	1	0	-
	供給量		-	425	349	78	81	5	-
その他	需要戸数		24	29	28	30	29	29	30
	供給量		19,432	18,526	20,762	19,857	18,934	17,763	19,525
合計	需要戸数		5,814	5,749	5,695	5,654	5,580	5,527	5,482
	供給量		1,153,480	1,147,873	1,129,634	1,069,586	1,050,838	1,004,261	951,832


※1. 熱量は1㎡あたり24,000kcal。

資料: 名張近鉄ガス株式会社
上野ガス株式会社

※2. 需要戸数は各年12月31日現在。

※3. 表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

<図35>都市ガスの供給状況

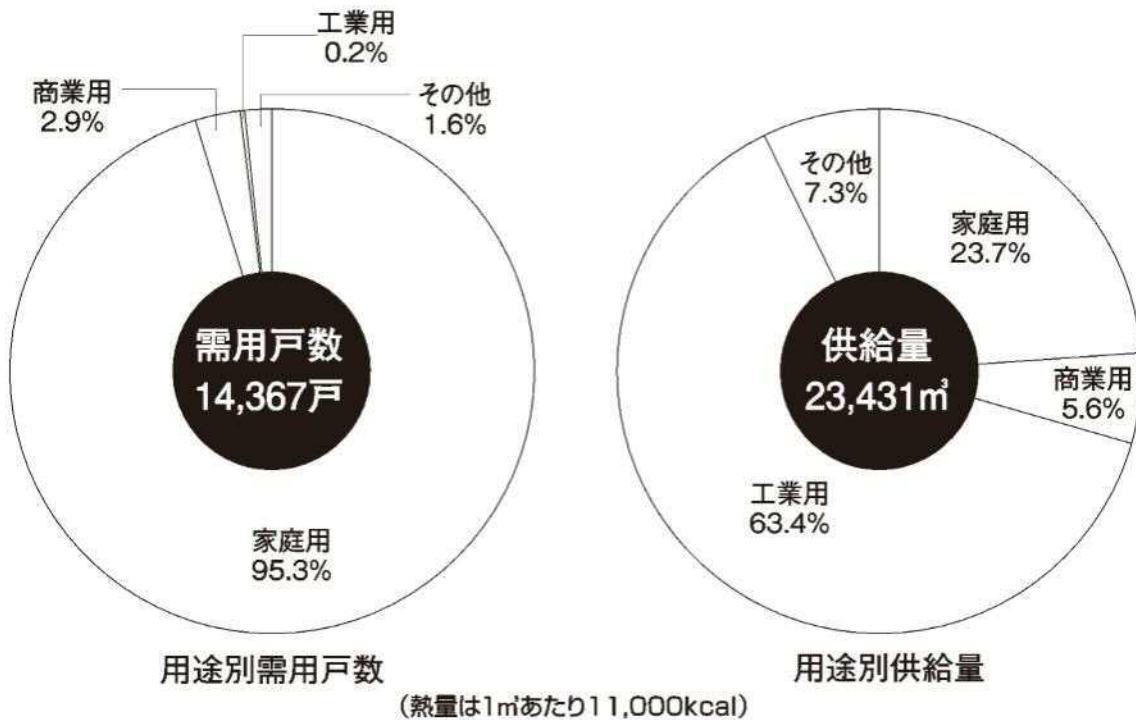

101. 都市ガス導管延長状況

各年度末現在(単位:m)

管別	年度	平成23年度	24	25	26	27
総延長		318,209	318,179	319,177	318,876	318,968
導管別	本管(75m以上)	189,925	189,988	190,916	190,686	190,142
	支管(75m未満)	128,284	128,191	128,261	128,190	128,826
ガス管種別	铸铁管	121,843	121,407	121,637	119,760	119,873
	鋼管	116,840	114,269	111,905	108,407	104,728
	PE管	79,526	82,503	85,635	90,709	94,367

資料:名張近鉄ガス株式会社

102. 簡易ガス導管延長状況

平成28年3月31日現在(単位:m)

管別	地点群別	つつしが丘	すずらん台	うぐいす台	すみれが丘	藤が丘	富貴ヶ丘	南百合が丘	南西原	新川	雇用促進	美旗駅前団地	合計
総延長		47,012	23,014	3,086	1,266	2,401	8,464	2,414	3,743	3,054	-	2,465	96,919
導管別(ガス管種別)	本管(铸铁管)	11,529	1,284	306	-	-	-	-	-	-	-	-	13,118
	支管(鋼管)	15,683	2,499	1,405	1,266	2,401	7,889	4	3,573	-	-	771	35,490
	PE管	19,800	19,232	1,376	-	-	576	2,410	170	3,054	-	1,695	48,311

※1.雇用促進については、内管扱いとなるので導管延長はない。

※2.表示単位未満を四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

資料:名張近鉄ガス株式会社
上野ガス株式会社

103. 水道普及状況

平成28年3月31日現在

行政区域内 人口(A)	総 数		上水道		簡易水道		専用水道		飲料水供給施設		普及率(%) (B)/(A)×100
	個所数	給水人口 (B)	個所数	給水人口	個所数	給水人口	個所数	給水人口	個所数	給水人口	
80,144	5	80,080	1	80,007	—	—	2	0	2	73	99.9

※1.行政区域内人口(A)は、水道基本台帳年報による。

資料:上下水道部

104. 上水道配水状況

各年度末現在

年度	年間総配水量(千m ³)	1日最大配水量(m ³)	施設能力(m ³ /日)	給水人口(人)	普及率(%)
平成23年度	10,954	33,837	50,000	81,967	99.8
24	10,659	33,192	50,000	81,600	99.9
25	10,465	32,450	50,000	81,023	99.9
26	10,163	30,917	50,000	80,526	99.9
27	10,104	30,661	50,000	80,007	99.9

※1.普及率 = $\frac{\text{給水人口}}{\text{給水区域内人口}} \times 100$

資料:上下水道部

105. 上水道用途別使用量状況

平成27年度

区 分	合 計	家事用	業務用	浴場用	臨時用
使用量(千m ³)	9,472	7,273	2,197	1	1
構成比(%)	100%	76.8%	23.2%	0.0%	0.0%

資料:上下水道部

<図36> 上水道用途別使用量状況

